




# Регулятор котла ecoMAX850P2-S TOUCH

для котлов на топливо типа пеллеты

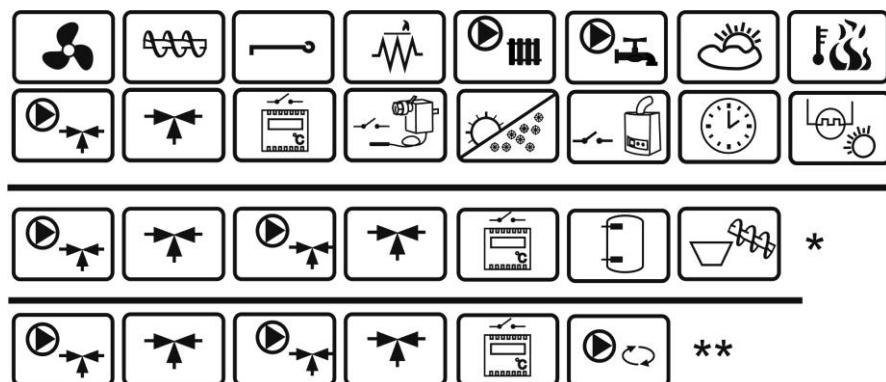

\* функции доступны в дополнительном модуле В

\*\* функции доступны в дополнительном модуле С (MX.03)

\*\*\* комнатная панель ecoSTER-TOUCH - не является стандартным оборудованием

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

ИЗДАНИЕ: 1.1

ПРИМЕНЕНИЕ К  
ПРОГРАММНОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ:

МОДУЛЬ

V03.XX.XX

ПАНЕЛЬ

V03.XX.XX



## **СОДЕРЖАНИЕ**

1	УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
3	ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ .....	6
4	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	6
5	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ .....	6
6	ДИРЕКТИВА WEEE 2002/96/EG ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ	6
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРА.....	7
7	СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	8
8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА.....	9
8.1	ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА ЭКРАНА .....	9
8.2	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА .....	10
8.3	НАСТРОЙКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА.....	10
8.4	РОЗЖИГ .....	10
8.5	РАБОТА.....	10
8.6	НАДЗОР .....	12
8.7	ПОГАШЕНИЕ .....	12
8.8	ПРОСТОЙ .....	12
8.9	РЕШЁТКА .....	13
8.10	НАСТРОЙКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС .....	13
8.11	УСТАНОВКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС .....	13
8.12	ГИСТЕРЕЗИС РЕЗЕРВУАРА ГВС .....	13
8.13	ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕТО .....	13
8.14	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ГВС .....	14
8.15	НАСТРОЙКИ КОНТУРА СМЕСИТЕЛЯ.....	14
8.16	ПОГОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	15
8.17	ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК НОЧНЫХ СНИЖЕНИЙ .....	16
8.18	УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ.....	17
8.19	КОНФИГУРАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА.....	17
8.20	РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ..	18
8.21	ИНФОРМАЦИЯ.....	18
8.22	РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	19
8.23	МЕНЮ ИЗБРАННОЕ .....	19
	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕГУЛЯТОРА И СЕРВИСНЫХ НАСТРОЕК .....	21
9	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.....	22
9.1	СХЕМА 1.....	22
9.2	СХЕМА 2.....	23
9.3	СХЕМА 3 .....	24
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....	26
11	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ .....	26
12	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА .....	26
12.1	Условия окружающей среды.....	26
12.2	ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ.....	26
12.3	МОНТАЖ .....	27
12.4	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ .....	27
12.5	ЗАЩИТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ .....	29
12.6	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ .....	29
12.7	Подключение датчиков температуры .....	30
12.8	Подключение датчика погоды.....	30
12.9	ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ .....	30
12.10	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА..	31
12.11	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА СМЕСИТЕЛЕЙ .....	31
12.12	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА КОТЛА .....	31
12.13	Подключение резервного котла .....	32
12.14	Подключение сигнализации тревоги .....	33
12.15	Подключение привода смесителя .....	34
12.16	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА .....	35
12.17	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ STB .....	35
12.18	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛИ.....	36
13	СТРУКТУРА - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ .....	37
14	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ.....	39
14.1	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ .....	39
14.2	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ КОТЛА .....	41
14.3	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ЦО И ГВС .....	42
14.4	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ БУФЕРА .....	43
14.5	СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ .....	43
14.6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ .....	45
15	ВОЗВРАТ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ.....	45
16	ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	45
17	ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ.....	46
17.1	ПРЕВЫШЕНИЕ МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА .....	46
17.2	ПРЕВЫШЕНИЕ МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ .....	46
17.3	ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. КОТЛА.....	46
17.4	ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ГОРЕЛКИ.	46
17.5	Нет связи.....	47
17.6	НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА РОЗЖИГА .....	47

17.7	НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА НАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА .....	47
18	ДРУГОЕ .....	47
18.1	ПОТЕРЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ .....	47
18.2	ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.....	47
18.3	ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСОСОВ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ .....	47
18.4	ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ .....	47
18.5	ЗАМЕНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	47
19	ЗОНД ЛЯМБДА Л.....	48
20	ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	
		49
21	КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОТЛА.....	50
22	РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ .....	50

## 1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования, касающиеся безопасности, указаны в отдельных главах данной инструкции. Кроме них, необходимо детально ознакомиться с ниже описанными требованиями:



- ⇒ Перед началом монтажа, ремонта или консервации, а также во время проведения любых работ по подключению необходимо обязательно отключить электропитание и убедиться, что электрические зажимы и провода не находятся под напряжением,
- ⇒ При выключении регулятора с помощью клавиатуры на зажимах регулятора может возникнуть опасное напряжение,
- ⇒ Регулятор не может быть использован не по назначению,
- ⇒ Регулятор предназначен для встраивания.
- ⇒ Необходимо использовать дополнительную автоматику, защищающую котел, систему центрального отопления и систему горячего водоснабжения от последствий аварии регулятора или ошибок в его программном обеспечении,
- ⇒ Необходимо подобрать значения программируемых параметров для данного типа котла и данного топлива, учитывая все условия работы системы. Ошибочный подбор параметров может привести к аварийному состоянию котла (перегрев котла, возврат пламени к подаче и т.п.),
- ⇒ Регулятор предназначен для производителей котлов. Производитель котла перед использованием регулятора должен проверить, правильна ли работа регулятора с данным типом котла, и не вызывает ли она угрозы,

⇒ Регулятор не является искробезопасным устройством, т.е. в аварийном состоянии он может быть источником искры или высокой температуры, которая в присутствии огнеопасных частиц или газов может вызвать пожар или взрыв. Поэтому регулятор следует отделить от огнеопасных частиц и газов путем соответственного встраивания.

- ⇒ Регулятор должен быть установлен производителем котла в соответствии с действующими нормами и правилами,
- ⇒ Модификация запрограммированных параметров должна производиться только лицом, ознакомившимся с данным руководством,
- ⇒ Регулятор можно использовать только в нагревательных контурах, изготовленных в соответствии с действующими правилами.
- ⇒ Электрическая система, в которой работает регулятор, должна быть трехпроводной и защищена предохранителем, подобранным соответственно применяемым нагрузкам,
- ⇒ Не допускается использование регулятора с поврежденным корпусом,
- ⇒ Ни при каких обстоятельствах нельзя модифицировать конструкцию регулятора,
- ⇒ В регуляторе использовано электронное отключение и микроотключение подключенных устройств (действие типа 2Y в соответствии с PN-EN 60730-1),
- ⇒ Необходимо обеспечить отсутствие доступа к регулятору лиц, не ознакомленных с содержанием настоящего руководства.

## **2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Регулятор представляет собой устройство, предназначенное для управления работой пеллетного котла с использованием оптического датчика яркости пламени. Устройство имеет компактную конструкцию, лёгкую в монтаже, и панель управления с сенсорным выбором опций из Меню. Он может управлять работой прямого контура центрального отопления, работой контура горячего водоснабжения и работой пяти смесительных нагревательных контуров. Заданную температуру нагревательных контуров можно настраивать на основе показаний погодного датчика. Возможность работы с комнатными терmostатами, отдельными для каждого из нагревательных контуров, способствует поддержанию комфортной температуры в отапливаемых помещениях. Кроме того, устройство при необходимости включает резервный газовый или масляный котёл.

Регулятор имеет возможность работы с дополнительной панелью управления, расположенной в жилых помещениях, а также с дополнительным модулем зонда  $\lambda$ . Он может использоваться в рамках домашнего хозяйства и в легкопромышленных зданиях.

## **3 Информация о документации**

Руководство регулятора является дополнением к документации котла. В частности, помимо указаний данного руководства, следует соблюдать указания документации котла. Руководство разделено на две части: для пользователя и установщика. Однако обе части содержат важную информацию, влияющую на безопасность, поэтому пользователь должен ознакомиться с обеими частями руководства.

За ущерб, вызванный несоблюдением руководства, мы ответственности не несем.

## **4 Хранение документации**

Просим бережно хранить данное руководство по монтажу и эксплуатации, а также всю другую действительную документацию, чтобы в случае необходимости можно было воспользоваться ими в любой момент. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю / владельцу.

## **5 Используемые обозначения**

В руководстве используются следующие графические обозначения:



- символ означает полезную информацию и подсказки,



- символ означает важные сведения, от которых может зависеть разрушение имущества, угроза здоровью или жизни людей и домашних животных.

Внимание: при помощи символов передаются важные сведения для облегчения ознакомления с руководством. Однако это не освобождает пользователя и установщика от соблюдения требований, не обозначенных при помощи графических обозначений!

## **6 ДИРЕКТИВА WEEE 2002/96/EG ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ОБОРУДОВАНИИ**



- ⇒ Утилизировать упаковки и продукт в конце эксплуатации в соответственной перерабатывающей компании,
- ⇒ Не утилизировать продукт вместе с бытовыми отходами,
- ⇒ Не сжигать продукт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОРА  
**ecoMAX850P2-S TOUCH**

---

## СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Главное меню
Информация
Настройки котла
Настройки ГВС*
Настройки смесит. 1*
Настройки смесит. 2*
Настройки смесит. 3*
Настройки смесит. 4*
Настройки смесит. 5*
Общие настройки
Ручное управление
Тревога
Сервисные настройки

Настройки котла
Заданная темп.котла
Погодное управ.котла*
Кривая отопления котла*
Кривая отопления котла*
Фактор комнатной темп.*
Регулировка мощности
• 100% Мощ-ть наддува
• 100% Работа подачи**
• 100% Перерыв подачи**
• 100% Кислород
• Гистерезис Н2 50%
• Мощ-ть наддува 50%
• 50% Работа подачи**
• 50% Перерыв подачи**
• 50% Кислород
• 30% Гистерезис Н1
• 30% Мощность наддува
• 30% Работа подачи**
• 30% Перерыв подачи**
• 30% Кислород
• Гистерезис котла
• Мин.мощ-ть котла FL
• Макс.мощ-ть котла FL
• Мощ-ть наддува - ручной *
Режим работы *
• Пеллеты
• Ручной
Режим регулирования
• Стандартный
• FuzzyLogic
Выбор топлива
Уровень топлива
• Сигнал отсу.топлива
• Калибровка уровня
Очистка горелки
Ночное снижение котел

Калибровка Лямбда датч. \*

### Настройки ГВС

Заданная температура ГВС

Режим работы ГВС:

- Выключено
- Приоритет
- Нет приоритета
- Лето

Гистерезис системы ГВС

Дезинфекция ГВС

Авто режим ЛЕТО \*

Темп.включения режима ЛЕТО\*

Темп.выключения режима ЛЕТО\*

Ночное снижение ГВС

### Настройки смесителя 1,2,3,4,5

Заданная температура смесителя

Термостат комнатного смесит.

Погодное управ. смесит. \*

Кривая нагрева смесит. \*

Паралел.сдвиг кривой \*

Фактор комнатной темп. \*

Ночное снижение

### Общие настройки

Часы

дата

Яркость экрана

звук

Язык

Обновление программы

Настройки WiFi\*

\* недоступно, если не подключен соответствующий датчик или дополнительный модуль, или если параметр скрыт.

\*\* параметры взаимозаменяемы в зависимости от конфигурации регулятора.

## 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА

В разделе ниже описана краткая эксплуатация регулятора.

### 8.1 ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ОКНА ЭКРАНА

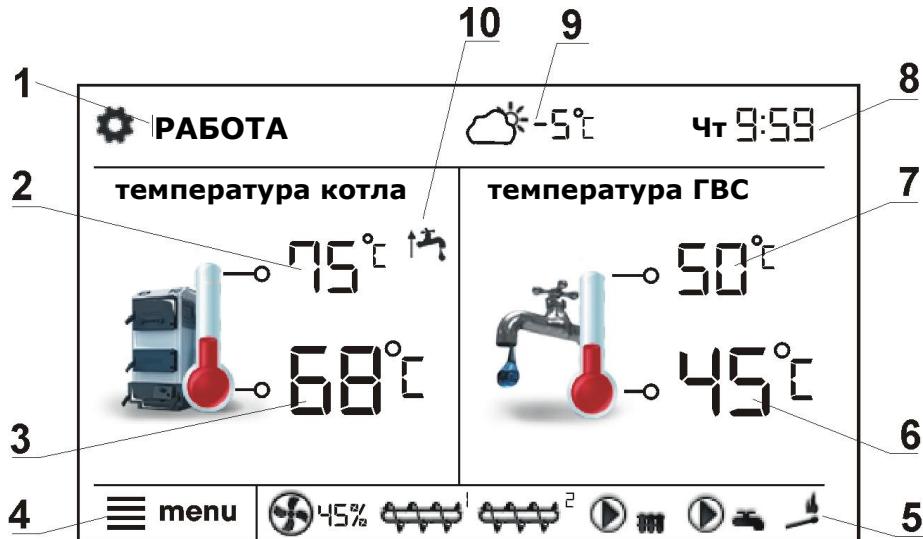


Рис. 1 Главное окно экрана.

Расшифровка обозначений:

1. режимы работы вентилятора: розжиг, работа, надзор, погашение, погашение по требованию, простой,
2. значение заданной температуры котла,
3. значение измеренной температуры котла,
4. кнопка входа в список "меню"
5. информационное поле :



вентилятор,



подача 1,



подача 2,



насосы,



авторозжиг,



работа на решётке.

6. значение измеренной температуры резервуара ГВС,
7. значение заданной температуры резервуара ГВС,
8. часы и день недели
9. значение внешней температуры (погодной),
10. поле функций, влияющих на заданную температуру котла. Отдельные символы обозначают соответственно:



- размыкание контактов комнатного термостата – заданная температура в помещении достигнута;



- снижение заданной температуры котла от активных временных отрезков;



- повышение заданной температуры котла на время наполнения резервуара горячего водоснабжения (ГВС);



- повышение заданной температуры котла от контура смесителя;



- активную защиту от возврата,



- повышение заданной температуры для наполнения буфера.

Как правое, так и левое окно на главном экране могут представлять различные сведения. С помощью касания можно менять представляемые сведения между: контурами смесителя (1, 2, 3, 4, 5), информационным окном, окном горячего водоснабжения, окном уровня топлива.

Чтобы просмотреть уровень топлива, необходимо выполнить настройки согласно

п.8.19. Внимание: уровень топлива можно увидеть на комнатной панели ecoSTER-TOUCH.

## 8.2 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Убедившись, что в резервуаре имеется топливо, а крышка резервуара закрфта, можно запустить котёл. Чтобы запустить котел, необходимо нажать в любом месте на экране с надписью "Котёл выключен"; появится сообщение: "Включить регулятор?".



Рис. 2 Включение котла

После подтверждения котёл перейдёт в фазу розжига. Существует другая возможность включения котла. Необходимо нажать кнопку МЕНЮ, а затем найти и нажать в основном меню кнопку:



Чтобы выключить котёл, необходимо нажать кнопку МЕНЮ, а затем найти и



нажать в основном меню кнопку: . Внимание: регулятор перейдет к процессу погашения. Только после его завершения появится надпись "Котёл выключен".

## 8.3 НАСТРОЙКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА

Заданную температуру котла, как и заданную температуру контуров смесителя, можно настроить с уровня МЕНЮ (возможные настраиваемые значения этих температур ограничены диапазоном соответствующих им сервисных параметров регулятора).

**МЕНЮ→ Настройки котла → Заданная температура котла**

**МЕНЮ→Настройки смесителя 1,2,3,4 → Заданная температура смесителя**

Значение параметра: *Заданная темп. котла* игнорируется регулятором в случае, если заданная температура котла контролируется погодным датчиком. Независимо от этого, заданная температура котла автоматически повышается, чтобы можно было наполнить резервуар горячего водоснабжения и запитать нагревательные контуры смесителей.

## 8.4 РОЗЖИГ

Режим РОЗЖИГ предназначен для автоматического розжига топки в котле. Общая длительность процесса зависит от настроек регулятора (время работы подачи, время работы нагревателя и т.п.), а также от того, в каком состоянии находился котел перед розжигом. Все параметры, влияющие на процесс розжига, сгруппированы в меню:

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → РОЗЖИГ**

Если розжиг не удался, происходят дальнейшие попытки розжига топки, во время которых доза топлива (время подачи) уменьшается до 10% дозы первой попытки.

Последующие попытки розжига сигнализируются номерами рядом с обозначением авторозжига

После трех неудачных попыток подается сигнал тревоги *Неудачная попытка розжига*. Работа котла в этом случае останавливается. Нет возможности автоматического продолжения работы котла – требуется вмешательство обслуживающего персонала. После устранения причин отсутствия возможности розжига котел следует запустить снова.

## 8.5 РАБОТА

Вентилятор работает непрерывно, что представлено на

Рис. 3. Подача топлива подключается циклически. Цикл состоит из времени

работы подачи и времени перерыва в подаче.

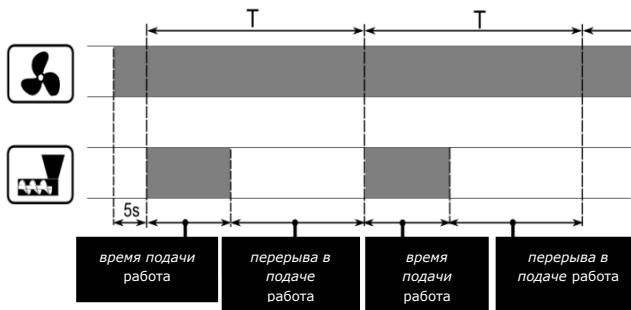


Рис. 3 Циклы работы вентилятора и подачи.

Параметрами, связанными с режимом РАБОТА, являются: *время работы подачи* и *мощность наддува*, расположенные в:

**МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности**

а также *время рабочего цикла*, расположенный в: **МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → РАБОТА**

На выбор имеются два режима регулирования, отвечающие за стабилизирование заданной температуры котла:

1. Стандартный
2. Fuzzy Logic

Этот режим изменяется в:

**МЕНЮ → Настройки котла → Режим регулирования**

### Работа в стандартном режиме

Если температура котла достигнет заданного значения, то регулятор перейдет в режим НАДЗОР.

Регулятор обладает механизмом регулирования мощности котла, позволяющим постепенно уменьшать его мощность по мере приближения температуры котла к заданному значению. Определены три уровня мощности:

- максимальная мощность 100%,
- средняя мощность 50%
- минимальная мощность 30%.

Каждому из трёх уровней мощности можно присвоить отдельное время подачи топлива и мощность наддува, что

отражается на фактическом уровне мощности котла. Параметры уровней мощности доступны в МЕНЮ:

**МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности.**

Регулятор определяет мощность горелки, с которой в данный момент будет работать котел, в зависимости от заданной температуры котла и определенных гистерезисов *Гистерезис H2* и *Гистерезис H1* Рис. 4.

Существует возможность такого конфигурирования значений H1 и H2, чтобы регулирование происходило без промежуточного состояния, т.е. переход с 100% на 30% с пропуском мощности 50% (правая часть рисунка).

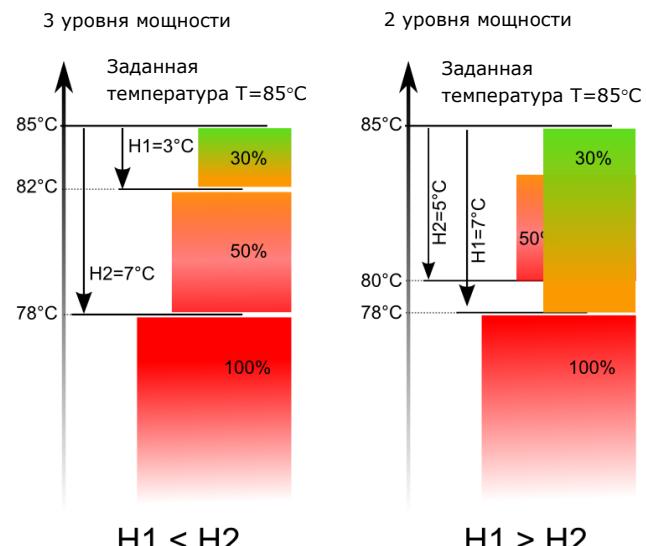


Рис. 4 Гистерезисы H1 и H2 регулирования мощности

### Работа в режиме Fuzzy Logic

В режиме Fuzzy Logic регулятор автоматически определяет мощность горелки, с которой котёл будет работать так, чтобы поддерживать температуру котла на заданном уровне. Регулятор пользуется теми же определенными уровнями мощности, что и в Стандартном режиме. Для этого режима не нужно настраивать параметры *Гистерезис H2* и *Гистерезис H1*.

Режим Fuzzy Logic, в отличие от Стандартного, не имеет такого недостатка, при котором заданная температура котла

не будет достигнута вследствие ошибочного подбора *Гистерезис H2* и *Гистерезис H1*. Кроме того, он позволяет быстрее дойти до заданной температуры.

Внимание: если котел работает без теплового буфера, а регулятор будет переключен в режим ЛЕТО, то рекомендуется, чтобы регулятор работал в Стандартном режиме.

После превышения заданной температуры котла на 5 градусов регулятор переходит в режим НАДЗОР.

## 8.6 НАДЗОР

Режим НАДЗОР существует как при регулировании в режиме СТАНДАРТ, так и с Fuzzy Logic.

Регулятор переходит в режим НАДЗОР автоматически, без вмешательства пользователя:

- в случае режима регулирования Стандартный – после достижения заданной температуры котла,
- в управлении Fuzzy Logic – после превышения заданной температуры котла на 5°C.

В режиме НАДЗОР регулятор наблюдает за топкой, чтобы она не погасала. Для этого горелка работает на очень низкой мощности, что при правильно подобранных параметрах не вызывает дальнейшего повышения температуры. Мощность горелки в режиме НАДЗОР и другие параметры НАДЗОРА сгруппированы в МЕНЮ:

### МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → НАДЗОР

Параметры режима НАДЗОР следует настроить согласно рекомендациям производителя котла/горелки. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы топка не погасала во время простоев котла (в то же время, она не должна разгораться слишком сильно, поскольку это приведет к повышению температуры котла). Время работы и перерывов в подаче в режиме НАДЗОР настраивается при помощи параметров: *Время подачи НАДЗОР*, *Время*

цикла НАДЗОР и *Мощность наддува НАДЗОР*.



Параметры должны быть подобраны таким образом, чтобы температура котла в этом режиме постепенно понижалась. Неправильные настройки могут привести к перегреву котла.

Максимальное время работы котла в режиме надзора определено в параметре *Время надзора*. Если по прошествии этого времени, с момента перехода регулятора в режим надзор, не возникнет необходимости повторной работы котла, то регулятор начнет процесс погашения котла.

Для настройки *Время надзора* = 0 регулятор пропускает режим НАДЗОР и сразу переходит в ПОГАШЕНИЕ.

## 8.7 ПОГАШЕНИЕ

В режиме ПОГАШЕНИЕ происходит дожигание остатков пеллет и подготовка котла к простою или отключению.

Все параметры, влияющие на процесс погашения, сгруппированы в меню:

### СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → ПОГАШЕНИЕ

Регулятор останавливает подачу топлива и выполняет циклические продувки с целью дожигания остатков топлива. После снижения яркости пламени или по прошествии максимального времени погашения регулятор переходит в режим ПРОСТОЙ.

## 8.8 ПРОСТОЙ

В режиме ПРОСТОЙ котел погашается и ожидает сигнала для начала повторного нагрева.

Сигналом для начала нагрева может быть:

- Снижение заданной температуры котла ниже заданной температуры, уменьшенной на значение гистерезиса котла (*Гистерезис котла*),
- При конфигурировании работы котла с буфером снижение верхней температуры

буфера ниже заданного значения (*Температуры начала наполнения буфера*).

## 8.9 РЕШЁТКА

Некоторые котлы имеют дополнительный режим РЕШЁТКА для сжигания других типов топлива, например, древесных отходов и т.п. Чтобы включить режим работы с решёткой, необходимо настроить параметр, доступный в:

**Главное меню → Настройки котла → Режим работы**

с "пеллет" на "РЕШЁТКУ". В режиме работы котла с решёткой выключается подача топлива. Процесс сжигания регулируется работой вентилятора. Мощность наддува при работе с решёткой устанавливается в:

**Главное меню → Настройки котла → Регулирование мощности → Мощность наддува – РЕШЁТКА**

Значения параметров:

**Главное меню → Настройки котла → Заданная темп. котла**

**Главное меню → Настройки котла → Регулирование мощности → Гистерезис котла**

**Главное меню → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → Время обнаружения топлива**

для варианта "Решётка" устанавливаются индивидуально. Это позволяет определить отличающиеся свойства работы котла для режима "РЕШЁТКА" и "пеллет".

В режиме работы с решёткой может появиться сигнал "Нет топлива". Этот сигнал появится в случае, если температура котла упадет ниже значения параметра:

**Главное меню → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ > Настройки ЦО и ГВС → Температура подключения насоса ЦО**

а затем в течение 10 минут она не повысится.

## 8.10 НАСТРОЙКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГВС

Устройство регулирует температуру резервуара ГВС, если подключен датчик температуры ГВС. Когда датчик отключен, в главном окне появляется информация об

отсутствии этого датчика. При помощи параметра

**МЕНЮ → Настройки ГВС → Режим**

**работы насоса ГВС** пользователь может:

- отключить наполнение резервуара, параметр *Выключен*,
- настроить приоритет ГВС параметром *Приоритет* – тогда насос ЦО выключается, чтобы быстрее наполнить резервуар ГВС,
- настроить одновременную работу насосов ЦО и ГВС параметром *Без приоритета*,
- включить функцию *Лето*.

## 8.11 УСТАНОВКА ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС

Заданную температуру ГВС определяет Параметр:

**МЕНЮ → Настройки ГВС → Заданная температура ГВС**

## 8.12 ГИСТЕРЕЗИС РЕЗЕРВУАРА ГВС

Ниже температуры *Заданная температура ГВС* – *Гистерезис резервуара ГВС* включится насос ГВС для наполнения резервуара ГВС.



При настройке небольшого значения гистерезиса насос ГВС будет запускаться быстрее после снижения температуры ГВС.

## 8.13 ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕТО

Чтобы включить функцию ЛЕТО, позволяющую наполнять резервуар ГВС летом, без необходимости работы системы ЦО и контуров смесителей, следует установить параметр *Режим работы насоса ГВС* на *Лето*.



Внимание: если котел работает без теплового буфера, а регулятор будет переключен в режим ЛЕТО, рекомендуется, чтобы котел работал в Стандартном режиме п. 8.5.



Нельзя включать функцию лето при отключенном или поврежденном насосе ГВС.

Функция ЛЕТО может включаться автоматически на основании показаний температуры погодного датчика. Для подключения данного действия предназначены параметры:

**МЕНЮ → Настройки ГВС → Автоматическое обнаружение режима ЛЕТО, Температура включения режима ЛЕТО, Температура выключения режима ЛЕТО**

## 8.14 ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ГВС

Регулятор имеет функцию автоматического периодического подогрева резервуара ГВС до температуры 70 °C. Это производится с целью удаления бактериальной флоры из резервуара ГВС.



Следует безоговорочно уведомить домочадцев о факте активирования функции дезинфекции, поскольку возникает угроза ошпаривания горячей водой.

Один раз в неделю, в ночь с воскресенья на понедельник в 02:00 регулятор повышает температуру резервуара ГВС. По прошествии 10 минут поддержания резервуара в температуре 70 °C насос ГВС выключается, а котел возвращается к нормальной работе. Не следует включать функцию дезинфекции при выключенном эксплуатации ГВС.

## 8.15 НАСТРОЙКИ КОНТУРА СМЕСИТЕЛЯ

Настройки первого смесительного контура находятся в меню:

**МЕНЮ → Настройки смесителя 1**

Настройки для остальных смесителей находятся на очередных позициях меню и одинаковы для всех контуров.

**Настройки смесителя** (без погодного датчика)

Необходимо вручную установить требуемую температуру воды в нагревательном контуре смесителя при помощи параметра *Заданная температура*

*смесителя*, например, на значение 50°C. Значение должно быть таким, чтобы обеспечить получение требуемой комнатной температуры.

После включения комнатного термостата следует настроить значение снижения заданной температуры смесителя с термостата (параметры *Комнатный термостат смесителя*), например, на значение 5°C. Это значение нужно подобрать опытным путем. Комнатным термостатом может быть традиционный термостат (размыкательно-замыкательный) или комнатная панель ecoSTER-TOUCH. После срабатывания термостата заданная температура контура смесителя понижается, что при правильном подборе значения снижения приведет к замедлению повышения температуры в обогреваемом помещении.

**Настройки смесителя с погодным датчиком** (без комнатной панели ecoSTER-TOUCH)

Установить параметр *Погодное управление смесителя* на включен.

Подобрать погодную кривую согласно п.

С помощью параметра *Параллельное перемещение кривой* настроить заданную комнатную температуру по формуле:

Заданная комнатная температура = 20°C + параллельное перемещение кривой нагрева. Пример.

Чтобы получить комнатную температуру 25 °C, значение параллельного перемещения кривой нагрева должно быть установлено на 5 °C. Чтобы получить комнатную температуру 18 °C, значение параллельного перемещения кривой нагрева должно быть установлено на - 2 °C.

В данной конфигурации можно подключить комнатный термостат, который будет нивелировать неточность подбора кривой нагрева в случае, если значение кривой нагрева будет выбрано слишком большим.

Тогда следует установить значение снижения заданной температуры смесителя с термостата, например, на значение 2°C. После размыкания контактов термостата заданная температура контура смесителя будет понижена, что вызовет замедление повышения температуры в обогреваемом помещении.

#### **Настройки смесителя с погодным датчиком и комнатной панелью ecoSTER-TOUCH)**

Установить параметр *Погодное управление смесителя* на включен.

Подобрать погодную кривую согласно п. 8.16.

Регулятор ecoSTER-TOUCH автоматически перемещает кривую нагрева в зависимости от заданной комнатной температуры. Регулятор соотносится с настройкой 20 °C, например, для заданной комнатной температуры = 22 °C регулятор переместит кривую нагрева на 2 °C, для заданной комнатной температуры = 18 °C регулятор переместит кривую нагрева на -2 °C. В некоторых случаях, описанных в п.8.16, может возникнуть необходимость отрегулирования перемещения кривой нагрева.

В данной конфигурации комнатный термостат ecoSTER-TOUCH может:

- понижать на постоянное значение температуру нагревательного контура, когда заданная температура в помещении будет достигнута. Аналогично, как описано в предыдущем пункте (не рекомендуется), или
- автоматически, непрерывно корректировать температуру нагревательного контура.

Не рекомендуется пользоваться обеими возможностями одновременно.

Автоматическая корректировка комнатной температуры производится по формуле:

Корректировка = (Заданная комнатная температура – измеренная комнатная температура) x коэффициент комнатной температуры /10

Пример.

Заданная температура в обогреваемом помещении (установленная на ecoSTER-TOUCH) = 22 °C. Измеренная температура в помещении (панелью ecoSTER-TOUCH) = 20 °C. *Коэффициент комнатной температуры* = 15.

Заданная температура смесителя повысится на  $(22\text{ }^{\circ}\text{C} - 20\text{ }^{\circ}\text{C}) \times 15/10 = 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Необходимо найти правильное значение параметра *Коэффициент комнатной температуры*. Диапазон: 0...50. Чем больше значение коэффициента, тем больше корректировка заданной температуры котла. При установке на значение „0” заданная температура смесителя не корректируется. Внимание: установка слишком большого значения коэффициента комнатной температуры может вызвать циклические колебания комнатной температуры!

#### **8.16 ПОГОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

В зависимости от измеренной температуры снаружи здания автоматически могут управляться как заданная температура котла, так и температуры контуров смесителей. При правильном подборе кривой нагрева температура контуров рассчитывается автоматически в зависимости от значения температуры снаружи. Благодаря этому при подборе кривой нагрева, подходящей для данного здания, температура в помещении останется примерно постоянной, независимо от температуры снаружи.

**Внимание:** в процессе опытного подбора правильной кривой нагрева следует исключить влияние комнатного термостата на работу регулятора (независимо от того, подключен ли комнатный термостат) при помощи установки параметра:

- Для контура смесителя: **Настройки смесителя 1 → Комнатный термостат смес.** = 0.

В случае подключенной комнатной панели ecoSTER-TOUCH дополнительно временно установить параметр **Коэффициент комнатной температуры** = 0.

Указания для правильной настройки кривой нагрева:

- подогрев пола 0,2 -0,6
- нагрев нагревателей 1,0 - 1,6
- котел 1,8 - 4

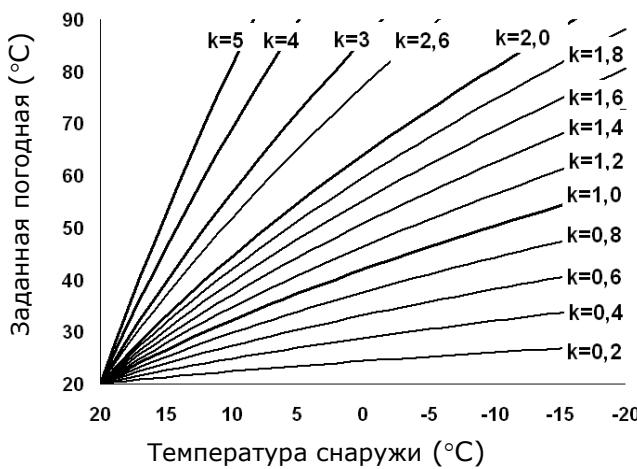


Рис. 5 Кривые нагрева.

Советы по выбору правильной кривой нагрева:

- если при понижающейся температуре снаружи температура помещения повышается, то значение выбранной кривой нагрева слишком высоко,
- если при понижающейся температуре снаружи понижается также температура помещения, то значение выбранной кривой нагрева слишком низко,
- если во время морозной погоды комнатная температура надлежащая, а во время потепления - слишком низкая, то рекомендуется увеличить параметр **Параллельное перемещение кривой нагрева** и выбрать более низкую кривую нагрева,
- если во время морозной погоды комнатная температура слишком низкая, а во время потепления - слишком высокая, то рекомендуется уменьшить параметр **Параллельное перемещение кривой**

**нагрева** и выбрать более высокую кривую нагрева.

Плохо отопленные здания нуждаются в установке кривых нагрева с более высокими значениями, а для хорошо отопленных зданий кривая нагрева будет иметь более низкое значение.

Заданная температура, рассчитанная согласно кривой нагрева, может быть уменьшена или увеличена через регулятор в случае, если она выходит за рамки ограничений температур для данного контура.

## 8.17 ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК НОЧНЫХ СНИЖЕНИЙ

На регуляторе введена возможность настройки временных пределов снижения заданной температуры котла, нагревательных контуров, резервуара горячего водоснабжения и работы циркуляционного насоса.

Временные пределы позволяют вводить снижение заданной температуры в определенный период времени – например, ночью, или когда пользователь покинет обогреваемые помещения (например, выход домочадцев на работу или в школу). Благодаря этому заданная температура может понижаться автоматически без потери теплового комфорта при снижении потребления топлива.

Чтобы активировать временные пределы, следует установить параметр **Ночное снижение** для данного нагревательного контура на включенные.

Ночные снижения можно определить для будней, суббот и воскресений нажатием кнопки "Настройки".



Рис. 6 Окно выбора временных отрезков.

Нужно выбрать данное поле и затем нажать кнопку "OK". Далее необходимо определить начало и конец данного временного отрезка и значение, на которое будет снижена заданная температура. Доступны три отрезка в сутки.

Ниже представлен пример ночного снижения заданной температуры котла, длящегося с 22:00 вечером до 06:00 утром, а также снижение с 09:00 до 15:00.

**Внимание:** Определение временных отрезков в течение суток следует начинать с 00:00!



Рис. 7 Пример определения временных отрезков.

В представленном примере с 00:00 до 06:00 регулятор установит снижение заданной температуры котла на значение 3 °C. С 06:00 до 09:00 регулятор оставит заданную температуру котла на заданном уровне (без снижений). С 09:00 до 15:00 регулятор понизит заданную температуру котла на 5 °C. С 15:00 до 22:00 регулятор снова оставит заданную температуру котла на заданном уровне (без снижений). С 22:00 до 23:59 регулятор понизит заданную температуру котла на 3 °C.

Временной отрезок игнорируется при установлении снижения предела на значение "0", даже если в нем введен диапазон часов. Снижение заданной температуры котла от временного отрезка сигнализируется значком: в главном окне экрана.

## 8.18 УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ

Внимание: функционирование циркуляционного насоса доступно только после подключения дополнительного модуля С (MX.03).

Настройки находятся в:

**МЕНЮ → Настройки ГВС → Ночные снижения циркуляционного насоса**  
и

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки ЦО и ГВС**

Настройки временного управления циркуляционным насосом аналогичны настройкам ночных снижений. В определенных временных отрезках циркуляционный насос выключен. В пропущенных пределах циркуляционный насос включается на время *работы циркуляционного насоса* через каждое *Время простоя циркуляционного насоса*. Подробные настройки указаны в п.14.3.

## 8.19 КОНФИГУРАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

### Включение указателя уровня топлива

Чтобы включить отображение уровня топлива, следует установить значение параметра

**МЕНЮ → Настройки котла → Уровень топлива → Уровень тревоги**

На значение более нуля, например, 10%. Нажимая на левое или правое окна в главном окне, можно выбрать указатель уровня топлива.

Подсказка: уровень топлива можно также увидеть на комнатной панели ecoSTER-TOUCH (Внимание: комнатная панель не

является стандартным оснащением регулятора).

## Эксплуатация указателя уровня топлива

Каждый раз после засыпания топливного резервуара до предполагаемого уровня следует нажать и удерживать регулятор в главном окне, тогда появится сообщение:

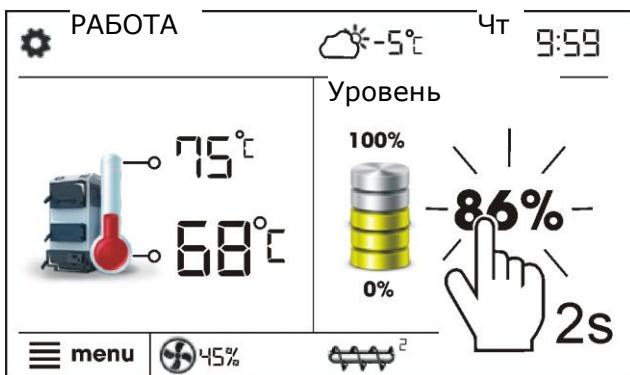


Рис. 8 Эксплуатация уровня топлива.

"Установить уровень топлива на 100%". После выбора и подтверждения «ДА» уровень топлива будет установлен на 100%.

Внимание: Топливо может досыпаться в любой момент, т.е. не нужно ждать полного опорожнения топливного резервуара. Однако топливо следует досыпать всегда до уровня резервуара, соответствующего 100%, и устанавливать этот уровень на регуляторе длительным удержанием регулятора, как описано выше.

## Описание работы

Регулятор рассчитывает уровень топлива на основе его текущего потребления. Заводские настройки не всегда будут соответствовать реальному потреблению топлива данным котлом, поэтому для правильной работы этот метод нуждается в калибровке уровня пользователем регулятора. Не требуются какие-либо дополнительные датчики уровня топлива.

## Калибровка

Засыпать топливный резервуар до уровня, соответствующего полной загрузке 100%, после чего установить значение параметра:

**МЕНЮ → Настройки котла → Уровень топлива → Калибровка уровня топлива → Уровень топлива 100%**

В основном окне указатель будет установлен на 100%. Признаком процесса калибровки является мигающий указатель уровня топлива. Указатель будет мигать до момента запрограммирования точки, соответствующей минимальному уровню топлива. Необходимо постоянно контролировать понижающийся уровень топлива в резервуаре. В момент, когда уровень снизится до ожидаемого минимума, следует установить значение параметра:

**МЕНЮ → Настройки котла → Уровень топлива → Калибровка уровня топлива → Уровень топлива 0%**

Существует возможность пропуска процесса калибровки, если правильно установлены параметры **Производительность подачи** и **Ёмкость резервуара**, расположенные в: **МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → РАБОТА**

## **8.20 РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ**

После подключения дополнительного модуля В регулятор может работать с датчиком низкого уровня топлива в резервуаре (подача топлива из бункера). После срабатывания датчика (размыкание) на время **работы дополнительной подачи** регулятор подключит дополнительную подачу, чтобы пополнить основной резервуар топлива. Этот параметр можно найти в: **МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ**

Если параметр **Время работы дополнительной подачи** установлен на ноль, то работа дополнительной подачи выключена.

## **8.21 ИНФОРМАЦИЯ**

Меню информации обеспечивает просмотр измеряемых температур и позволяет проверить, какие из устройств актуально включены.



После подключения расширяющего модуля смесителей активизируются окна информации о дополнительных смесителях.

## 8.22 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В регуляторе имеется возможность ручного включения исполнительных устройств, например, насоса, двигателя подачи или воздуходувка. Это позволяет проверить исправность и правильное подключение данных устройств.



Внимание: Вход в меню ручного управления возможен только в режиме STAND-BY, т.е. когда котел выключен

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Вентилятор	ON
Подача	OFF
Насос котла	OFF
Насос ГВС	OFF
Авторозжиг	OFF

Navigation icons: back, home, info, settings.

Рис. 9 Вид окна ручного управления, где OFF – означает, что устройство выключено, ON – включено.



Внимание: долговременное включение вентилятора, подачи или другого исполнительного устройства может привести к возникновению угрозы.

## 8.23 МЕНЮ ИЗБРАННОЕ

В Меню на нижней ленте экрана находится



кнопка: . После его выбора появляется меню быстрого выбора. Элементы в этом нужного значка в основном меню.

Чтобы удалить выбранный пункт из Меню избранного, следует, находясь в Меню избранного, удерживать выбранный значок, а затем подтвердить желание удаления.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РЕГУЛЯТОРА И СЕРВИСНЫХ НАСТРОЕК

# ecoMAX850P2-S TOUCH

---

## 9 Гидравлические схемы

### 9.1 СХЕМА 1

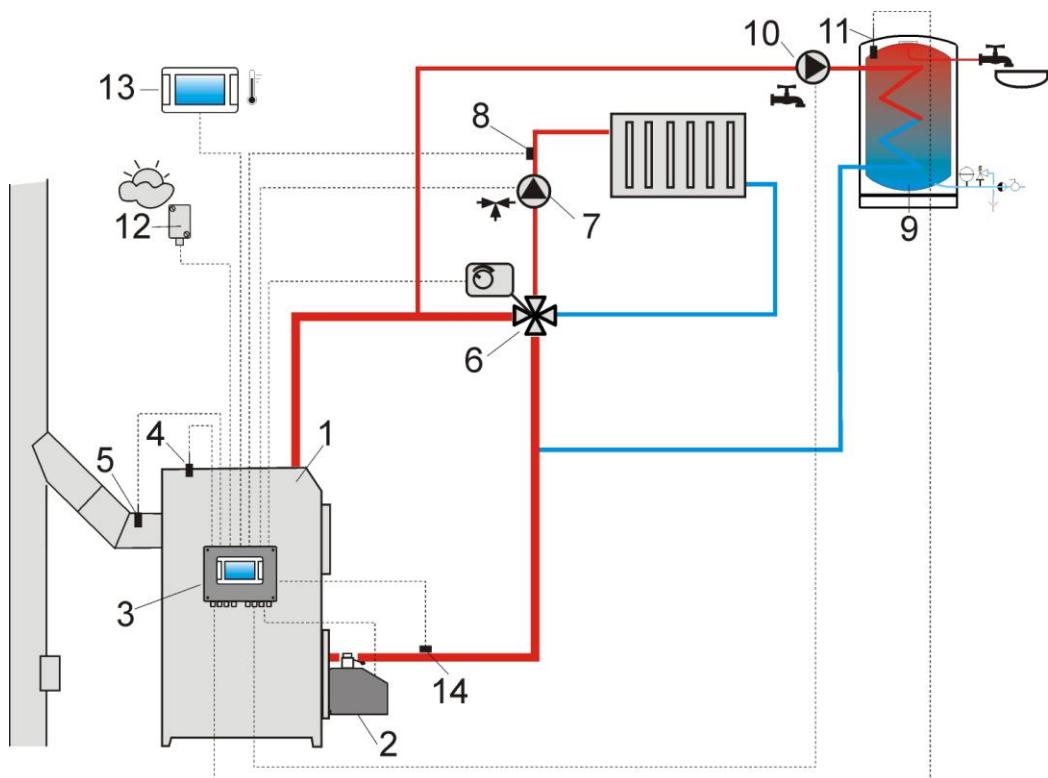


Рис. 10 Схема с четырехходовым клапаном, управляющим контуром центрального отопления<sup>1</sup>, где: 1 – котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 – датчик температуры котла CT4, 5 – датчик температуры продуктов сгорания CT2S (только просмотр температуры), 6 – привод четырехходового клапана, 7 – насос контура смесителя, 8 – датчик температуры контура смесителя, 9 – резервуар горячего водоснабжения, 10 – насос горячего водоснабжения, 11 – датчик горячего водоснабжения, 12 – погодный датчик температуры CT4-R, 13 – комнатная панель ecoSTER-TOUCH или стандартный комнатный термостат, 14 – датчик температуры возврата (не является необходимым для работы системы).



Чтобы улучшить циркуляцию воды в гравитационном контуре котла (жирный контур на рисунке), необходимо: использовать большие номинальные диаметры DN трубы и четырехходового клапана, избегать большого числа колен и сужений диаметра, соблюдать другие правила, касающиеся строительства гравитационных систем, например, сохранение снижений и т.п.

Если датчик возврата монтируется фальцевым методом, его следует термически изолировать от окружения и улучшить термический контакт с трубой с помощью теплопроводящей пасты. Заданная температура котла должны быть установлена так высоко, чтобы обеспечить тепловую мощность для контура смесителя при одновременном нагреве воды, возвращающейся в котел.

#### ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:

Параметр	Настройка	МЕНЮ
Заданная температура котла	75-80°C	МЕНЮ→Настройки котла
Мин. заданная температура котла	65°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки котла
Повышение заданной темп. котла	5-20°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки ЦО и ГВС
Эксплуатация смесителя 1	включено ЦО	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Макс. заданная темп. смесителя 1	70°	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки

<sup>1</sup>Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра!

		смесителя 1
Кривая нагрева смесителя 1	0.8 – 1.4	МЕНЮ→Настройки смесителя 1
Погодное управление смесителя 1	включено	МЕНЮ→Настройки смесителя 1
Выбор терmostата смесителя 1	ecoSTER T1	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки смесителя 1

## 9.2 СХЕМА 2

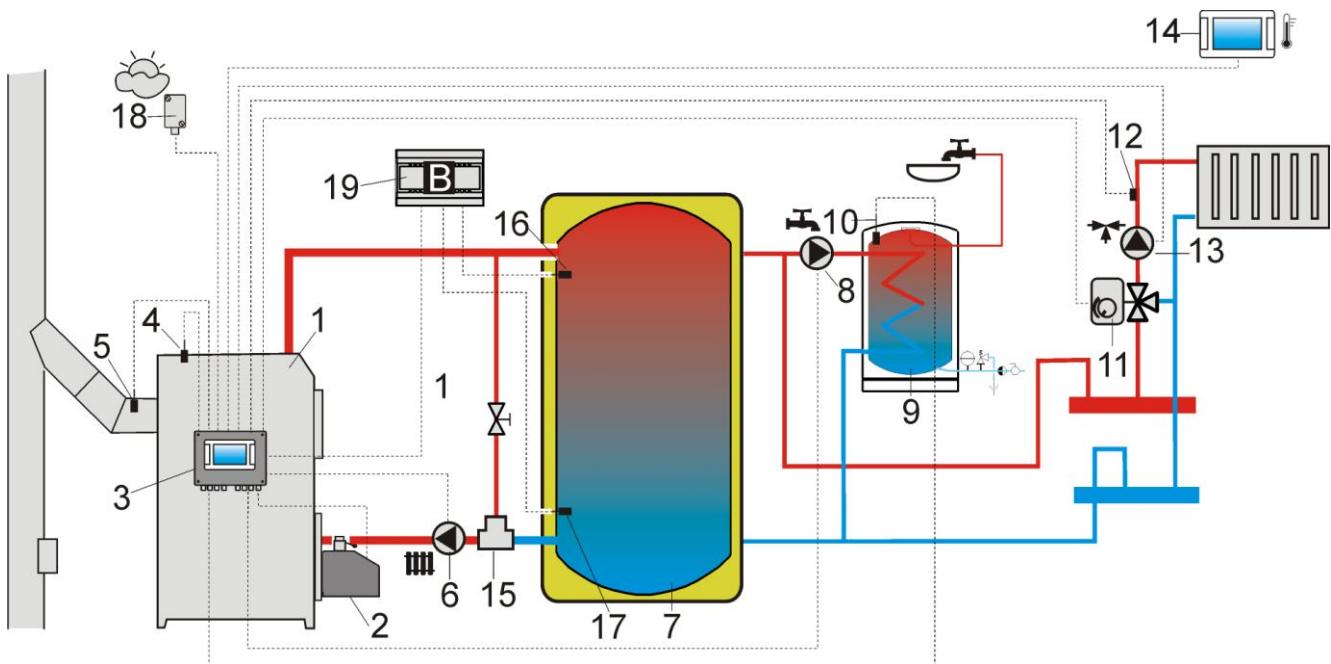


Рис. 11 Схема с тепловым буфером<sup>2</sup>, где: 1 – котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 –датчик температуры котла, 5 – датчик температуры продуктов сгорания (только просмотр температуры), 6- Насос котла, 7 – тепловой буфер, 8 – насос горячего водоснабжения, 9 - резервуар горячего водоснабжения, 10 – датчик температуры горячего водоснабжения, 11 – привод смесительного крана, 12 – датчик температуры контура смесителя, 13 – насос смесителя, 14 – комнатная панель ecoSTER-TOUCH с функцией комнатного терmostата, 15 – термостатический трехходовой клапан для защиты возврата, 16 – датчик температуры буфера верхний, 17 – датчик температуры буфера нижний, 18 – погодный датчик температуры, 19 – дополнительный модуль В.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:

Параметр	Настройка	МЕНЮ
Заданная температура котла	80°C	МЕНЮ→Настройки котла
Мин. заданная температура котла	75°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки котла
Температура подключения насоса ЦО	55°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки ЦО и ГВС
Включение работы (эксплуатация буфера)	включена	МЕНЮ→ СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Температура начала наполнения буфера	50	МЕНЮ→ СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Температура завершения наполнения буфера	75	МЕНЮ→ СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ настройки буфера
Эксплуатация смесителя 1	включено ЦО	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1

<sup>2</sup> Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра!

Макс. заданная темп. смесителя 1	70°	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1
Кривая нагрева смесителя 1	0.8 – 1.4	МЕНЮ→Настройки смесителя 1
Погодное управление смесителя 1	включено	МЕНЮ→Настройки смесителя 1
Выбор терmostата смесителя 1	ecoSTER T1	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1

### 9.3 СХЕМА 3

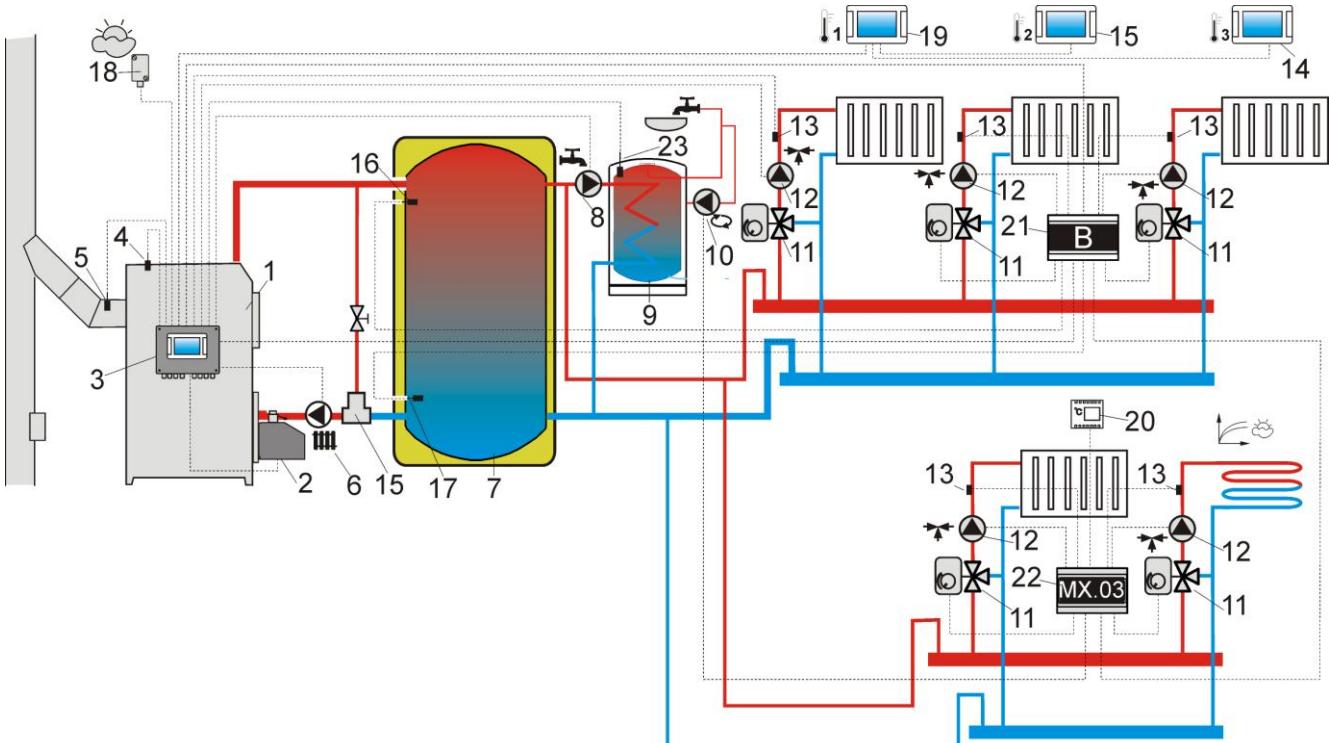


Рис. 12 Схема с тепловым буфером и с 5 смесительными нагревательными контурами<sup>3</sup>, где: 1 – котёл, 2 – горелка, 3 – регулятор, 4 – датчик температуры котла СТ4, 5 – датчик температуры продуктов сгорания СТ2S, 6 – Насос котла, 7 – тепловой буфер, 8 – насос горячего водоснабжения, 9 – резервуар горячего водоснабжения, 10 – циркуляционный насос, 11 – трехходовой клапан с приводом, 12 – насос контура смесителя, 13 – датчик температуры контура смесителя СТ4, 14 – комнатная панель ecoSTER-TOUCH, 15 – комнатная панель ecoSTER-TOUCH, 16 – верхний датчик температуры буфера СТ4, 17 – нижний датчик температуры буфера СТ4, 18 – погодный датчик температуры СТ4-P, 19 – комнатная панель ecoSTER-TOUCH, 20 – стандартный комнатный термостат (замыкально-размыкательный), 21 – дополнительный модуль В, 22 – дополнительный модуль MX.03, 23 – датчик температуры горячего водоснабжения.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ:

Параметр	Настройка	МЕНЮ
Заданная температура котла	80°C	МЕНЮ→Настройки котла
Мин. заданная температура котла	75°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки котла
Температура подключения насоса ЦО	55°C	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки ЦО и ГВС
Включение работы (эксплуатация)	включена	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→настройки буфера
буфера)		

<sup>3</sup>Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра!

Температура начала наполнения буфера	50	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→настройки буфера
Температура завершения наполнения буфера	75	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→настройки буфера
Эксплуатация смесителя 1,2,3,4	включено ЦО	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1...4
Макс. заданная темп. смесителя 1,2,3,4	70°	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 1...4
Кривая нагрева смесителя 1,2,3,4	0.8 – 1.4	МЕНЮ→Настройки смесителя 1...4
Погодное управление смесителя 1,2,3,4	включено	МЕНЮ→Настройки смесителя 1...4
Выбор термостата смесителя 1	ecoSTER T1	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки смесителя 1
Выбор термостата смесителя 2	ecoSTER T2	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки смесителя 2
Выбор термостата смесителя 3	ecoSTER T3	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки смесителя 3
Выбор термостата смесителя 4	универсальный	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→ Настройки смесителя 4
Эксплуатация смесителя 5	включ. пол	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 5
Макс. заданная темп. смесителя 5	50°	МЕНЮ→СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ→Настройки смесителя 5
Кривая нагрева смесителя 5	0.2 – 0.6	МЕНЮ→ Настройки смесителя 5
Погодное управление смесителя 5	включено	МЕНЮ→Настройки смесителя 5

## 10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание	230В~; 50Гц;
Ток, потребляемый регулятором	I = 0,04 A <sup>4</sup>
Максимальный номинальный ток отдельного	6 (6) А
Класс защиты регулятора	IP20
Температура окружения	0...50 °C
Температура хранения	0...65 °C
Относительная влажность	5 - 85% без конденсации водяного пара
Диапазон измерения температуры датчиков СТ4	0...100 °C
Диапазон измерения температуры датчиков СТ4-Р	-35...40 °C
Точность измерения температуры датчиками СТ4 и СТ4-Р	2 °C
Зажимы	Сетевые и сигнальные Винтовые, диаметр провода до 2,5мм <sup>2</sup> , момент затяжки 0,4Нм, длина изоляции 7мм
	защитные Винтовые, диаметр провода до 2,5мм <sup>2</sup> , момент затяжки 0,5Нм, длина изоляции 6мм
Экран	Цветной, графический 480x272 с сенсорной панелью
Внешние размеры	224x200x80 мм
Масса	1,4 кг
Стандарты	PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1
Класс программного обеспечения	A
Класс защиты	Для встраивания в приборы класса I
Степень загрязнения	2 степень согласно PN-EN 60730-1

<sup>4</sup> Это ток, потребляемый самим регулятором (при подключении 2 исполнительных модулей и панели). Общее потребление тока зависит от подключенных к регулятору устройств.

## 11 Условия хранения и транспортировки

Регулятор не может подвергаться прямому воздействию атмосферных условий, т.е. дождя и солнечных лучей. Температура хранения и транспортировки не должна выходить за пределы диапазона -15..65 °C.

Во время транспортировки регулятор не может подвергаться более сильным вибрациям, чем те, которые соответствуют типовым условиям котельной транспортировки.

## 12 МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА

### 12.1 Условия окружающей среды

С учетом угрозы пожара запрещается использовать регулятор во взрывоопасной среде газов и частиц (например, угольная пыль). Необходимо отделить регулятор с помощью соответствующей оболочки.

Кроме того, регулятор не может использоваться в условиях наличия конденсата водяного пара и подвергаться воздействию воды.

### 12.2 Требования к монтажу

Регулятор должен устанавливаться квалифицированным и уполномоченным установщиком в соответствии с действующими нормами и правилами.

За ущерб, вызванный несоблюдением действующих правил и настоящего руководства, производитель ответственности не несет.

Регулятор предназначен для встраивания. Он не может использоваться как отдельностоящее устройство.

Температура окружения и монтажной поверхности не может выходить за пределы диапазона 0 - 50 °C.

Устройство имеет двухмодульную конструкцию, в состав которой входит панель управления и исполнительный модуль. Все части соединены между собой электрически.

## 12.3 МОНТАЖ

Регулятор приспособлен для монтажа на плоской монтажной поверхности. Чтобы привинтить его к монтажной поверхности, нужно отвинтить шурупы (3) и слегка осторожно наклонить крышку (1), после чего вынуть штекер (4). Теперь можно убрать крышку (1) в безопасное место. При помощи шурупов (5), продетых сквозь отверстия в корпусе (2), привинтить регулятор к монтажной поверхности (6).

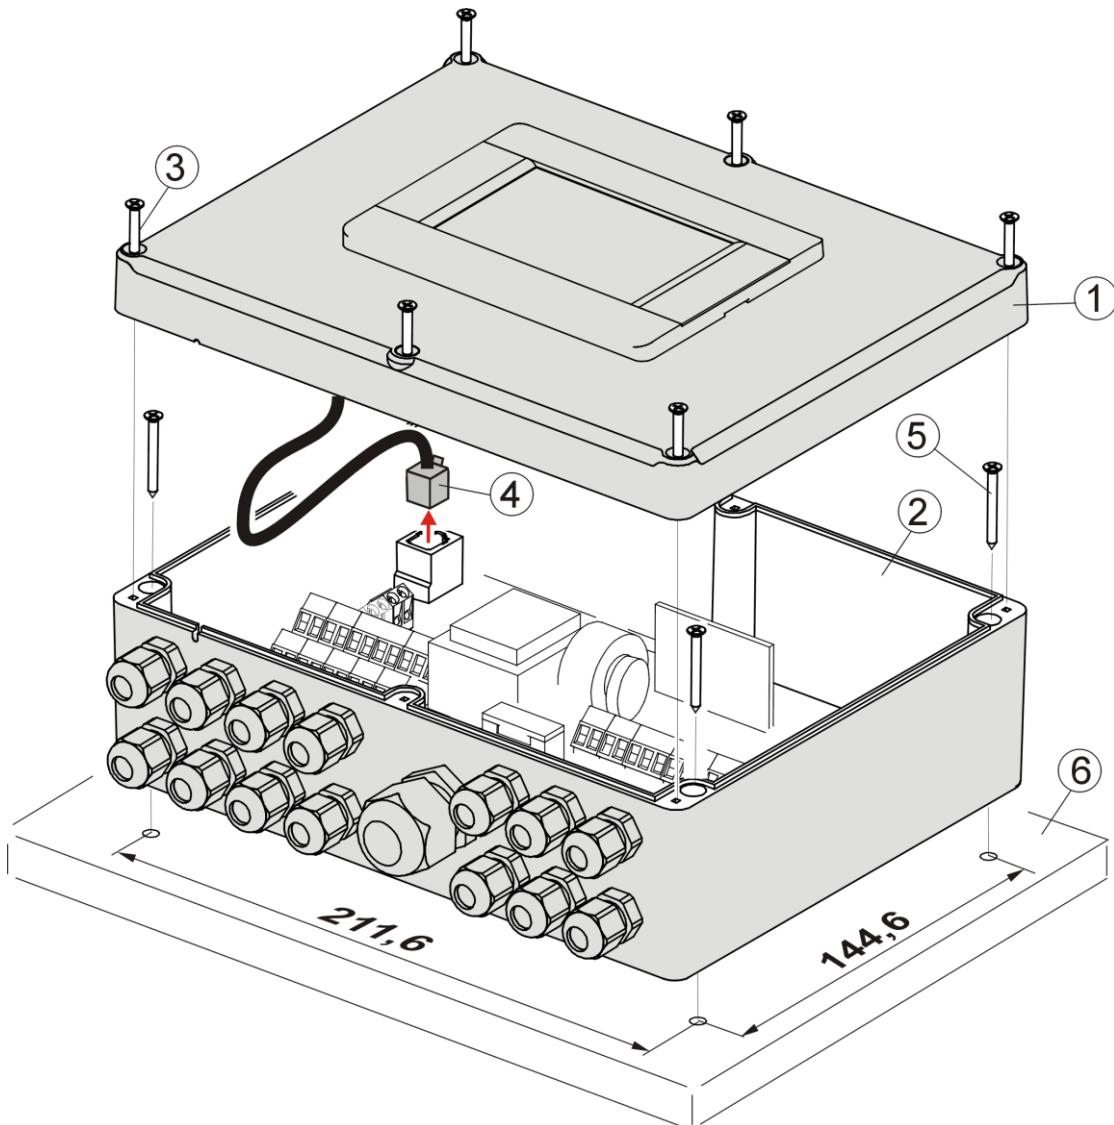


Рис. 13 Установка регулятора на монтажной поверхности, где:  
1 – крышка, 2 – подставка, 3 – шуруп крышки, 4 – штекер, 5 – шуруп, крепящий к монтажной поверхности, 6 – монтажная поверхность.

## 12.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Регулятор приспособлен к питанию 230В ~, 50 Гц. Установка должна быть:

- трехпроводной (с защитным проводом)
- соответствовать действующим нормами.



Внимание: после **выключения** регулятора с помощью клавиатуры на зажимах регулятора может быть опасное напряжение. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо обязательно отключить питание сети и убедиться, что на зажимах и проводах нет опасного напряжения.

Соединительные провода не должны контактировать с поверхностями с температурой, превышающей номинальную температуру их работы. Зажимы, расположенные с правой стороны устройства, обозначенные L, N, 1-19 предназначены для подключения устройств с сетевым питанием 230В~.

Зажимы 20-40, D+,D- и RJ предназначены для работы с устройствами низкого напряжения (ниже 12В).



**Подключение напряжения сети 230В~ к зажимам 20-40 и соединителям передачи приводит к повреждению регулятора и создает угрозу получения удара электрическим током!**

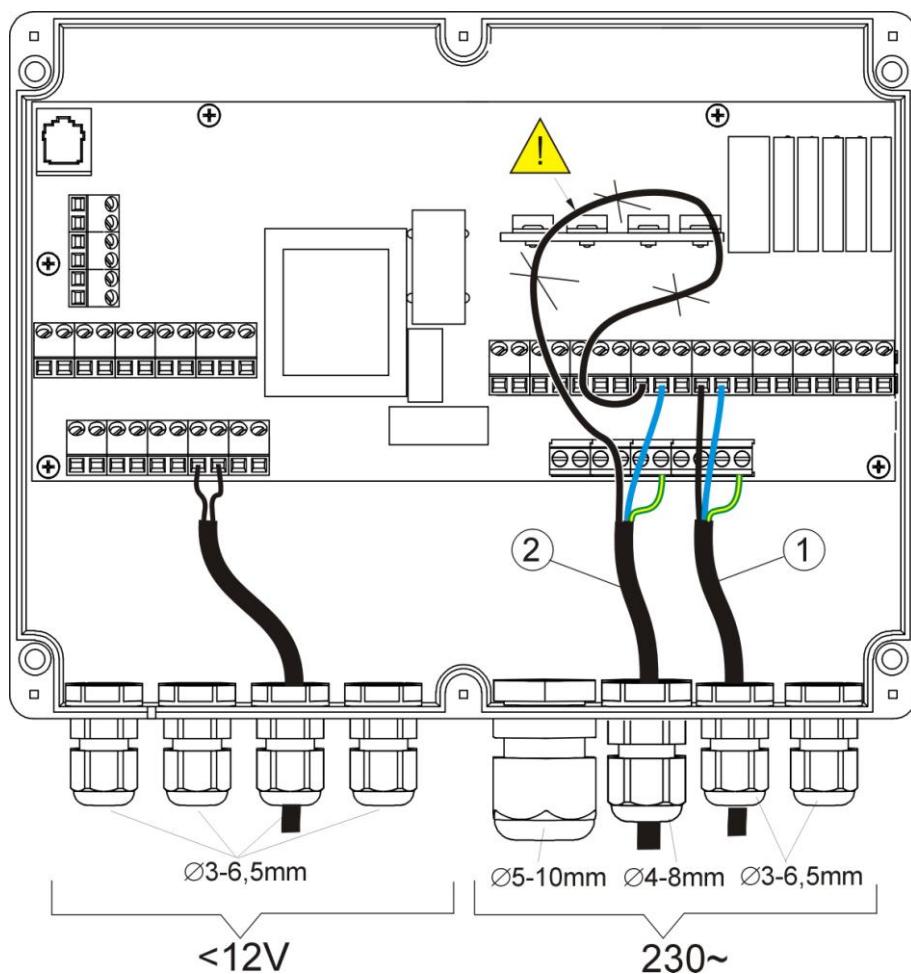


Рис. 14 Подключение проводов, где 1 – правильно подключенный провод, 2 - неправильно подключенный провод (не допускается сматывание лишних проводов внутри устройства).

Провода, вводимые в регулятор, необходимо прокладывать через кабельные вводы. Вводы нужно завинчивать. Убедиться, что вводы правильно завинчены, потянув за провод – не должно быть возможности вырывания провода. Внутренний диаметр кабеля должен быть подобран к вводу. Длина изоляции внешней шины кабелей должна быть как можно меньше, максимум 60 мм. Если возникнет необходимость более длинной изоляции шины кабелей, изолируемые кабели необходимо скрепить друг с другом или с другими кабелями рядом с разъёмом, чтобы в случае выпадения одного провода не возник контакт с опасными деталями. Длина изоляции кабелей, входящих в разъёмы, указана в таблице в п.10. Не разрешается сматывать лишние провода и оставлять неподключенные кабели внутри регулятора (риск контакта с горячими деталями и элементами под опасным напряжением).

## 12.5 ЗАЩИТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Защитные кабели подсоединять к зажимам, обозначенным символом .

## 12.6 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

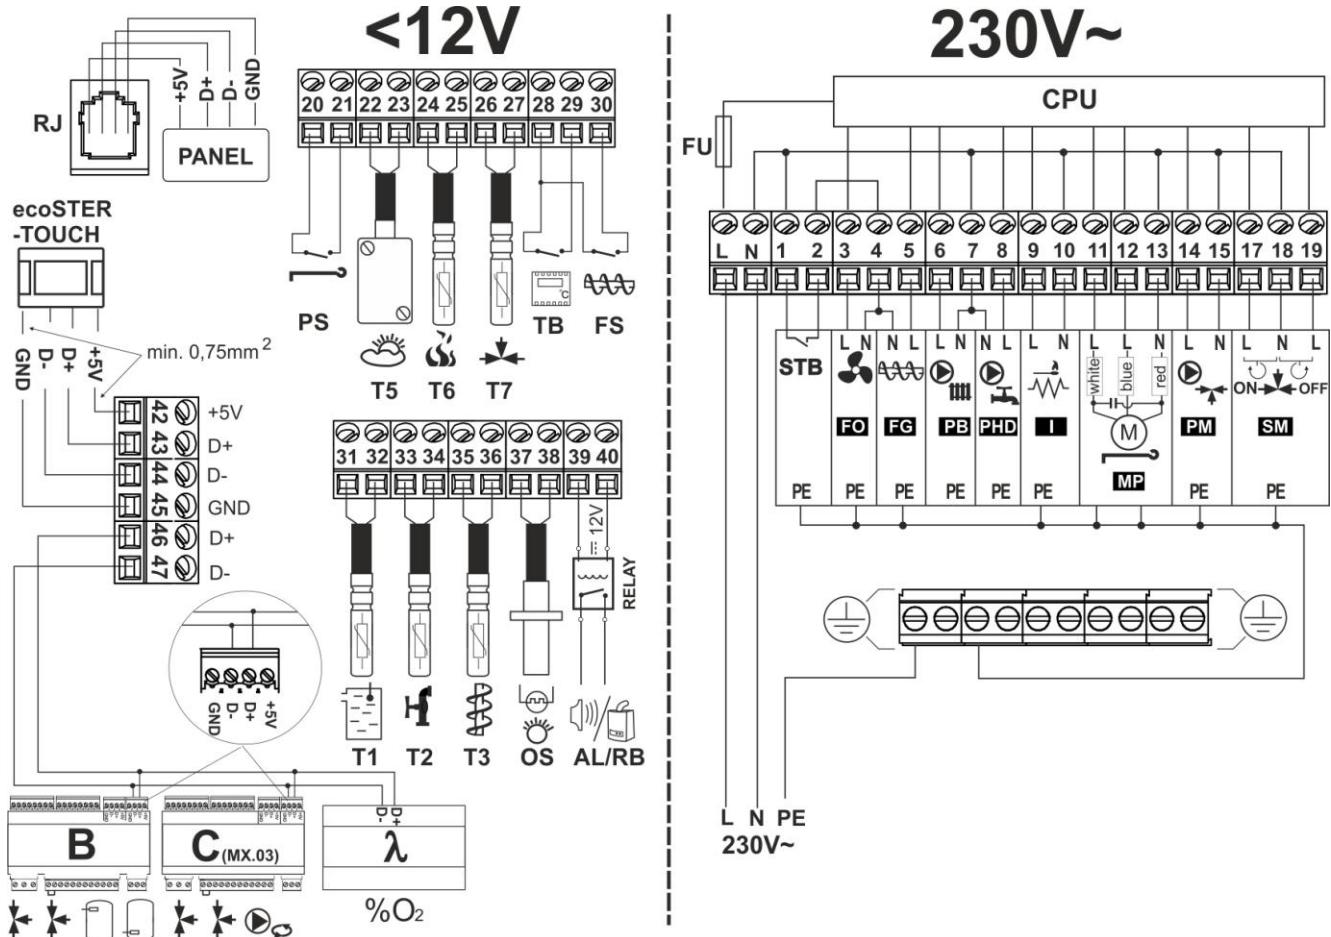


Рис. 15 Схема электрических соединений регулятора, где: **T1** – датчик температуры котла CT4, **T2** – датчик температуры горячего водоснабжения CT4, **T3** – датчик температуры подачи, **OS** – оптический датчик пламени, **AL/RB** – выход напряжения для сигналов тревоги или управления резервным котлом, **RELAY** – передатчик, **T5** – погодный датчик температуры CT4-P, **T6** – датчик температуры продуктов сгорания CT2S, **T7** – датчик температуры смесителя, **TB** – вход комнатного термостата котла, **TM** – вход комнатного термостата смесителя, **PANEL** – панель управления, **ecoSTER-TOUCH** – комнатная панель с функцией комнатного термостата (заменяет TB или TM), **D-D+** – разъём для дополнительных модулей, **B** – модуль B расширяет эксплуатацию двух дополнительных контуров смесителей и эксплуатацию теплового буфера, **MX.03** – дополнительный модуль расширяет эксплуатацию двух дополнительных смесителей и циркуляционного насоса, **λ** – модуль зонда Лямбда, **L N PE** – сетевое напряжение 230В~, **FU** – сетевой предохранитель, **STB** – вход ограничителя температуры безопасности, **FO** – вентилятор наддува горелки, **FG** – главная подача, **I** – автоворозжиг, **PB** – Насос котла или буфера, **PHD** – насос горячего водоснабжения, **MP** – механизм покер двигателя, **PM** – двигатель механизма кочерги, **SM** – привод смесителя, **CPU** – управление.

## 12.7 Подключение датчиков температуры

Провода датчиков можно продлить проводами с сечением не менее 0,5 мм<sup>2</sup>. Однако общая длина проводов каждого датчика не может превышать 15 м.

Датчик температуры котла следует установить в термометрической трубе, расположенной в обшивке котла. Датчик температуры подачи следует установить на поверхности трубы шнека подачи. Датчик температуры резервуара горячего водоснабжения следует установить в термометрической трубе, впаянной в резервуар. Датчик температуры смесителя лучше всего установить в гильзе (втулке), расположенной в потоке проходящей воды в трубе, но допускается также монтаж датчика "прилегающего" к трубе, при условии применения тепловой изоляции, защищающей датчик вместе с трубой.



Датчики должны быть защищены от ослабления от поверхностей, к которым они крепятся.

Необходимо обеспечить хороший тепловой контакт между датчиками и измеряемой поверхностью. Для этого следует использовать теплопроводную пасту. Не допускается заливать датчики маслом или водой.

Кабели датчиков должны быть отделены от сетевых проводов. В противном случае могут появиться ошибочные показания температуры. Минимальное расстояние между этими проводами должно составлять 10 см.

Не следует допускать контакта проводов датчиков с горячими элементами котла и нагревательной системы. Провода датчиков температуры устойчивы к температуре, не превышающей 100°C.

## 12.8 Подключение датчика погоды

Регулятор работает исключительно с погодным датчиком типа СТ4-Р. Датчик следует установить на самой холодной стене здания, обычно это северная сторона под навесом. Датчик не должен

подвергаться прямому воздействию солнечных лучей и дождя. Установить датчик на высоте не менее 2 м от земли, вдали от окон, каминов и других источников тепла, которые могут создать помехи для измерения температуры (не менее 1,5 м).

Для соединения использовать кабель с сечением проводов не менее 0,5 мм<sup>2</sup> и длиной до 25 м. Поляризация проводов не важна. Второй конец кабеля подключить к зажимам регулятора согласно

**Рис. 15.** Датчик следует привинтить к стене при помощи монтажных винтов. Доступ к отверстиям для монтажных винтов открывается после отвинчивания крышки корпуса датчика.

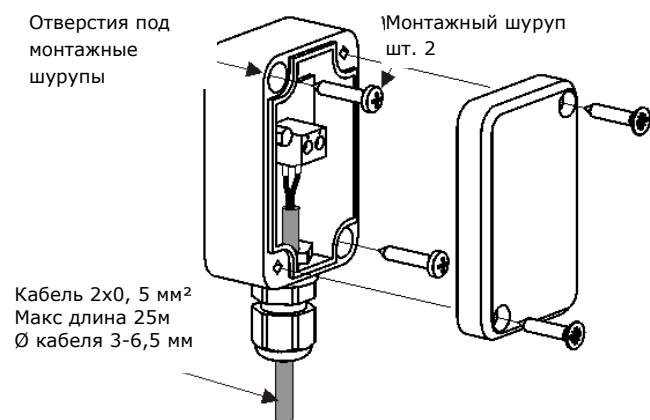


Рис. 16 Подключение датчика погоды СТ4-Р

## 12.9 Проверка датчиков температуры

Датчики температуры СТ4 можно проверить путем измерения их сопротивления при данной температуре. В случае обнаружения значительной разницы между значением измеренного сопротивления и значениями из таблицы ниже необходимо заменить датчик.

СТ4			
Темп. окружения °C	Мин. Ω	Ном. Ω	Макс. Ω
<b>0</b>	802	<b>815</b>	828
<b>10</b>	874	<b>886</b>	898
<b>20</b>	950	<b>961</b>	972
<b>25</b>	990	<b>1000</b>	1010
<b>30</b>	1029	<b>1040</b>	1051
<b>40</b>	1108	<b>1122</b>	1136
<b>50</b>	1192	<b>1209</b>	1225
<b>60</b>	1278	<b>1299</b>	1319
<b>70</b>	1369	<b>1392</b>	1416
<b>80</b>	1462	<b>1490</b>	1518
<b>90</b>	1559	<b>1591</b>	1623
<b>100</b>	1659	<b>1696</b>	1733

СТ2S-2 продуктов сгорания			
Темп. °C	Мин. Ω	Ном. Ω	Макс. Ω
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8
125	1478,5	1479,4	1480,3
150	1572,0	1573,1	1574,2

СТ4-Р (погодный)			
Темп. °C	Мин. Ω	Ном. Ω	Макс. Ω
<b>-30</b>	609	<b>624</b>	638
<b>-20</b>	669	<b>684</b>	698
<b>-10</b>	733	<b>747</b>	761
<b>0</b>	802	<b>815</b>	828
<b>10</b>	874	<b>886</b>	898
<b>20</b>	950	<b>961</b>	972

## 12.10 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

Подключить датчик согласно п.12.6. Считывание показаний оптического датчика пламени возможно в пункте МЕНЮ:

**МЕНЮ → ИНФОРМАЦИЯ → Пламя**

## 12.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА СМЕСИТЕЛЕЙ

Комнатный термостат после размыкания контактов уменьшает заданную температуру контура смесителя на значение снижения заданной температуры смесителя с термостата. Параметр находится в:

**МЕНЮ → Настройки смесителя 1,2,3,4,5 → Комнатный термостат смесителя**

Значение параметра следует подобрать таким образом, чтобы после срабатывания комнатного термостата (размыкания контактов) температура в помещении понижалась.

Другие настройки согласно п. 8.15

При подключении комнатной панели ecoSTER-TOUCH убедиться, что правильно выбран параметр **Выбор термостата**.

**МЕНЮ → Сервисные настройки → Настройки смесителя 1,2,3,4,5 → Выбор термостата**

Подробно о подключении комнатной панели ecoSTER-TOUCH указано в п.12.18.

## 12.12 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА КОТЛА

Комнатный термостат для контура котла может выключить работу горелки или выключить насос котла ЦО. Чтобы комнатный термостат выключал работу котла, следует установить значение **Выбор термостата на универсальный** или **ecoSTER T1** (если подключена комнатная панель ecoSTER-TOUCH)

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Выбор термостата.**

Чтобы комнатный термостат выключал насос котла ЦО (без выключения котла), следует установить значение параметра **Выключение насоса с термостата на Да**.

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Выключение насоса с термостата.**

## 12.13 Подключение резервного котла

Регулятор может управлять работой резервного котла (газового или масляного). Тогда нет необходимости в ручном включении или выключении этого котла. Резервный котел будет включен в случае понижения температуры пеллетного котла и выключится, если пеллетный котел достигнет соответствующей температуры. Подключение к резервному котлу, например, газовому, должно осуществляться квалифицированным установщиком согласно технической документации данного котла.

Резервный котел должен быть подключен при помощи передатчика к зажимам 39-40

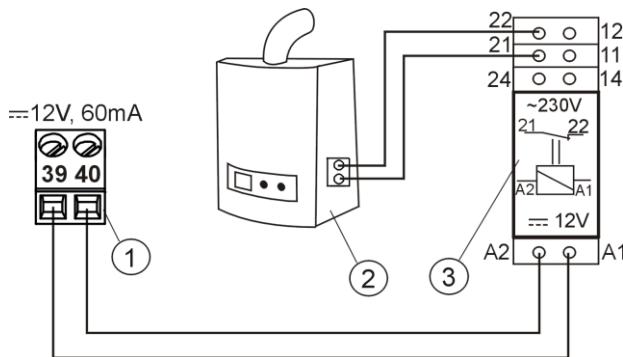


Рис. 17 Пример схемы системы для подключения резервного котла к регулятору Ecomax 800, где: 1 - регулятор ecomAX700, 2 - резервный котел (газовый или масляный), 3 - Модуль U3, состоящий из реле RM 84-2012-35-1006 и подставки GZT80 RELPOL

Стандартно регулятор не оснащен передатчиком.



Монтаж и установку модуля следует выполнить самостоятельно согласно действующим нормам.

Чтобы включить управление резервным котлом, необходимо установить параметр **температура выключения резервного котла** на значение, отличное от нуля.

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Резервный котел**

Выключение управления резервным котлом происходит после установления

нулевого значения температуры его выключения.



Выход управления резервного котла совмещен с сигнальным выходом. Выключение управления резервным котлом приведет к тому, что этот выход будет контролироваться модулем управления сигналами тревоги.

В случае, если к зажимам 39-40 подключен резервный котел, и управление резервным котлом выключено (путем установления нулевого значения температуры его выключения), необходимо, чтобы **код сигнализации активных сигналов тревоги** был установлен на значение 0 (**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Сигнал**). Целью этого является защита от ситуации, в которой подача сигналов тревоги в соответствии с кодом сигнализации сигналов вызовет подключение резервного котла.

Когда пеллетный котел будет разожжен, а его температура превысит установленное значение, например, 25°C, регулятор выключит резервный котел (подаст постоянное напряжение 12V на зажимы 39-40). Это приведет к снабжению питанием катушки передатчика и размыканию его рабочих контактов. После снижения температуры котла ниже параметра температура выключения резервного котла регулятор перестанет давать напряжение на контакты 39-40, что должно включить резервный котел.



Переключение регулятора в состояние STAND-BY приводит к включению резервного котла

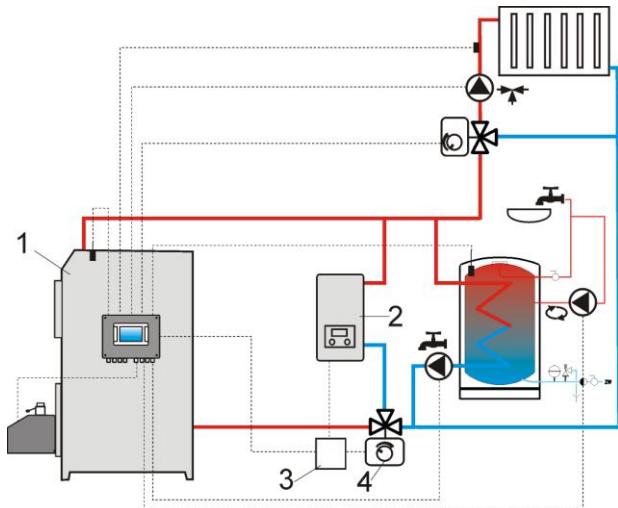


Рис. 18<sup>5</sup> Гидравлическая схема с резервным котлом в закрытом контуре, где: 1 – регулятор, 2 – Резервный котел, 3 – передатчик (Рис. 20), 4 – переключающий клапан (с конечными выключателями).

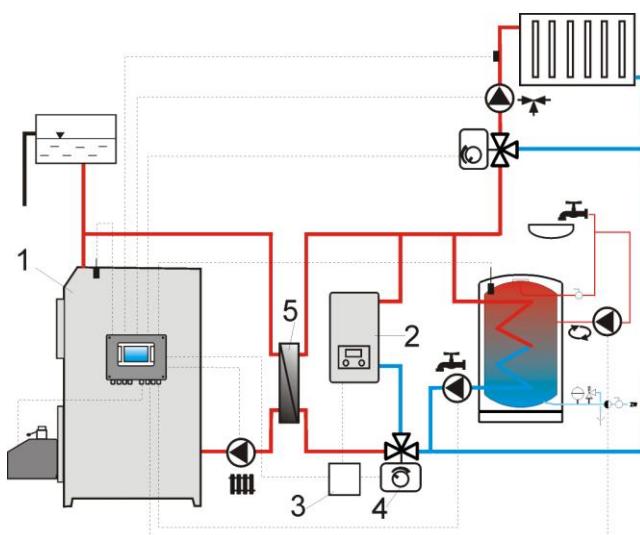


Рис. 19<sup>6</sup> Гидравлическая схема с резервным котлом в открыто-закрытом контуре, где: 1 – регулятор, 2 – Резервный котел, 3 – передатчик (Рис. 20), 4 – переключающий клапан (с конечными выключателями), 5 – теплообменник, рекомендуемая настройка: приоритет ГВС = выключен, теплообменник = Да.

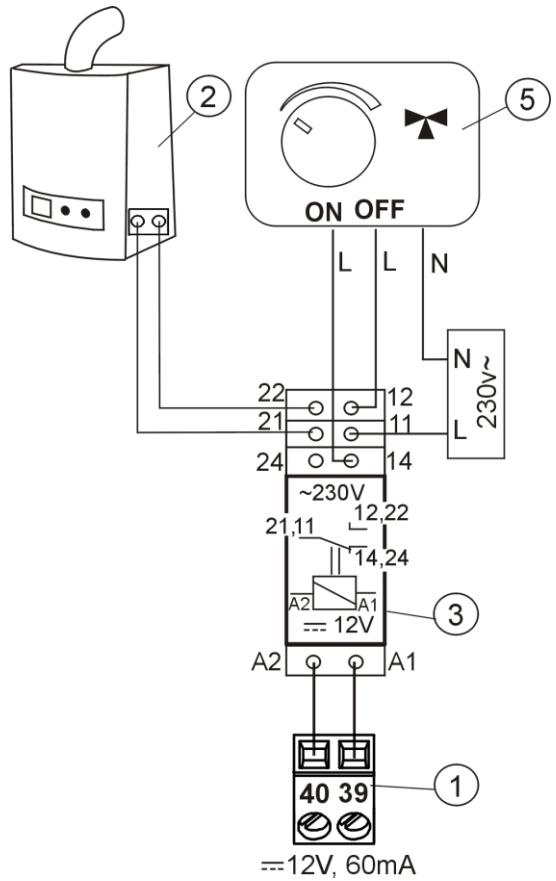


Рис. 20 Схема электрических соединений управления переключающим клапаном резервного котла, где: 1 – регулятор, 2 – Резервный котел, 3 – передатчик, 5 – привод переключающего клапана (с конечными выключателями), Внимание: зажимы 22,21,24 должны быть гальванически отделены от зажимов 12,11,14.

## 12.14 Подключение сигнализации тревоги

Регулятор может сигнализировать состояния тревоги, подключая внешнее устройство, например, звонок или прибор GSM, для отправки SMS - кратких текстовых сообщений. Сигнализация тревоги и управление резервным котлом происходит на общих зажимах, поэтому включение сигнализации тревоги исключает управление резервным котлом. Устройство сигнализации следует подключить согласно Рис. 21 при помощи передатчика. Поскольку этот выход совмещен с выходом управления резервным котлом, для активации на этом выходе сигнальных функций необходимо сначала отключить управление резервным котлом. Для этого следует в меню:

**СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Резервный котел**

<sup>5</sup> Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра!

<sup>6</sup> Представленная гидравлическая схема не заменяет проектного чертежа системы центрального отопления и предназначена только для просмотра!

установить нулевое значение температуры его выключения.

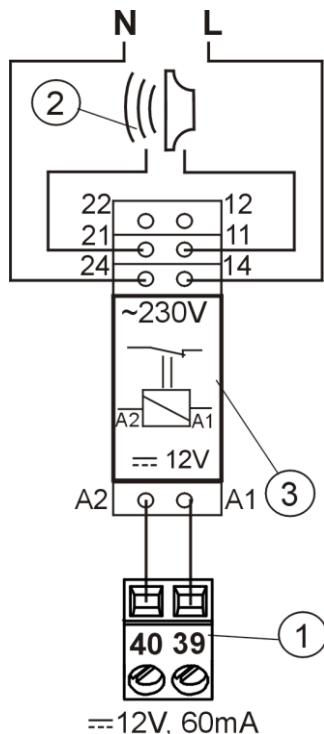


Рис. 21 Подключение внешнего сигнального устройства, где: 1- регулятор , 2 -внешнее сигнальное устройство, 3 – передатчик.

Монтаж передатчика следует поручить лицу с соответствующими квалификациями согласно действующим правилам.



Для правильной работы необходимо настроить соответствующее значение кода сигнализации активных сигналов в меню:

#### **МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки котла → Сигналы**

Выбор значения "127" вызывает включение напряжения между контактами 39-40 (включение сигнального выхода) при появлении какого-либо сигнала. После настройки этого параметра на "0" регулятор не включит выходы ни при каком из сигналов.

Возможно также такое конфигурирование сигнального выхода, чтобы он включался при появлении одного или нескольких выбранных сигналов. Значение, на которое следует настроить этот параметр для данного сигнала, указано в таблице ниже:

Превышение температуры котла	Превышение температуры горелки	Повреждение датчика температуры котла ЦО	Повреждение датчика температуры горелки	Неудачная попытка розжига
AL 2	AL 3	AL 4	AL 5	AL6
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>32</b>

Пример: при настройке значения параметра на „8” выход будет включен при появлении только сигнала AL4. При настройке значения на „2” выход будет сигнализировать только сигнал AL2. В случае, если выход должен сигнализировать активность нескольких любых выбранных тревожных состояний, например, сигналы AL2 или AL4, следует установить параметр на значение, являющееся суммой значений из таблицы, соответствующих отдельным сигнальным состояниям ( $2+8=10$ ). Если должен сигнализироваться любой из сигналов AL2, AL3 - следует настроить параметр на значение «6».

#### **12.15 Подключение привода смесителя**

Во время работ по подключению электропривода смесителя следить за тем, чтобы не доводить до перегрева котла, что может случиться при ограниченном потоке котельной воды. Перед началом работ рекомендуется узнать положение клапана, соответствующее максимальному открытию, чтобы в любой момент можно было обеспечить получение тепла от котла путем его максимального открытия.

Регулятор работает только с приводами смесительных клапанов, оснащенных конечными выключателями. Использование других приводов запрещено.



Можно использовать приводы с диапазоном времени полного оборота от 30 до 255 секунд.

Описание подключения смесителя:

- подключите датчик температуры смесителя,
- электрически подключить насос смесителя,
- запустить регулятор и выбрать в сервисном меню нужную **эксплуатацию смесителя МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → Настройки смесителя 1**
- ввести в сервисные настройки смесителя нужное **время открытия клапана** (время должно быть указано на заводской табличке привода, например, 120с).
- включить электропитание регулятора и включить регулятор так, чтобы насос смесителя работал,
- определить направление закрытия/открытия привода. Для этого на корпусе привода переключить кнопку на ручное управление и найти положение, в котором температура в контуре смесителя максимальная (в регуляторе это соответствует положению 100% ON), и положение клапана, где температура в контуре смесителя минимальная (в регуляторе это соответствует положению 0% OFF). Запомнить положения для последующей проверки правильного подключения,
- Отключить электропитание регулятора,
- электрически соединить привод смесителя с регулятором согласно п. 12.4 и документации производителя привода клапана. Не перепутать направления открытия с закрытием,
- подключить электропитание регулятора и перевести регулятор в режим ожидания (STAND-BY),
- проверить, не перепутаны ли провода открытия и закрытия смесителя, для чего войти в **МЕНЮ → РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** и открыть смеситель выбором **Смесителем 1 Открытие = ON**. При открытии привода температура на датчике смесителя должна повышаться. Если это не так, выключить электропитание регулятора и переключить провода. (Внимание: другой причиной может быть неправильно подключенный механический клапан! – проверить в

документации производителя клапана, правильно ли он подключен),

- настроить другие параметры смесителя согласно п.14.5

Описание калибровки указателя положения клапана: Указатель положения клапана находится в **МЕНЮ → ИНФОРМАЦИЯ**. Смесительные клапаны через определенное время скалибруются самостоятельно. Чтобы указатель положения клапана быстрее показывал правильное значение, необходимо отключить электропитание регулятора, после чего в корпусе привода переключить кнопку на ручное управление. Переставить рычаг клапана в полностью закрытое положение, после чего обратно переключить кнопку на корпусе привода на AUTO. Включить питание регулятора – указатель % открытия клапана скалиброван.

Во время калибровки привод закрывается на **время открытия клапана**.

## **12.16 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА**

Циркуляционный насос может подключаться к регулятору котла только после приобретения расширяющего исполнительного модуля MX.03.

## **12.17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ STB**

Во избежание перегрева котла вследствие аварии регулятора необходимо обязательно использовать ограничитель температуры безопасности STB или другой, подходящий для данного котла. Подключить ограничитель STB к зажимам 1-2. В момент срабатывания ограничителя будет отключен наддув и двигатель подачи топлива.



Ограничитель температуры безопасности должен иметь номинальное рабочее напряжение не менее ~230В и обладать действующими допусками.

В случае отказа от установки ограничителя зажимы 1-2 модуля А следует соединить перемычкой. Перемычку выполнить из изолированного провода с сечением не менее 0,75 мм<sup>2</sup> с изоляцией такой толщины, чтобы сохранить требования безопасности для котла.

## **12.18 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОЙ ПАНЕЛИ**

Существует возможность оснащения регулятора комнатной панелью ecoSTER-TOUCH, которая может выполнять функции:

- комнатного термостата (поддерживает до 3 терmostатов),
- панели управления котлом,
- тревожной сигнализации,
- указателя уровня топлива.



**Внимание диаметр проводов для подключения панели ecoSTER-TOUCH должен составлять не менее 0,75мм<sup>2</sup>**

Максимальная длина проводов для панели ecoSTER-TOUCH не должна превышать 30 м. Эта длина может быть больше, если используются провода с большим диаметром, чем 0,75мм<sup>2</sup>.

### Четырехпроводное подключение:

Подключить согласно п.12.6.

### Двухпроводное подключение:

Для двухпроводного соединения требуется использовать блок питания 5В постоянного напряжения с номинальным током минимум 500 мА. Точки питания ecoSTER-TOUCH: GND и +5 В подключить к внешнему блоку питания<sup>7</sup>. Линии D+ и D- соединить, как показано на схеме в п.12.6.

---

<sup>7</sup> блок питания не является стандартным оборудованием регулятора

## 13 СТРУКТУРА - СЕРВИСНОЕ МЕНЮ

Сервисные настройки	
Настройки горелки	
Настройки котла	
Настройки ЦО и ГВС	
Настройки буфера *	
Настройки смесителя 1*	
Настройки смесителя 2*	
Настройки смесителя 3*	
Настройки смесителя 4*	
Настройки смесителя 5*	
Показать дополнит.	
Возврат сервисных настроек	
Калибровка сенсорной панели	

Настройки горелки	
Розжиг	
• Время теста розжига	
• Время подачи	
• Обнаружение пламени	
• Наддув розжига	
• Время розжига	
• Наддув после розжига	
• Время наддува пос.р.р.зж.	
• Время разогрева	
• Вр. раб. с мин.мощн.	
Работа	
• Режим терmostат	
• Время работы подачи **	
• Время цикла РАБОТА**	
• Производительность подачи	
• Калорийность топлива	
• Ёмкость резервуара	
Погашение	
• Макс время погашения	
• Мин время погашения	
• Мощность продувки	
• Время продувки	
• Перерыв продувки	
• Запуск продувки	
• Остановка продувки	
Очистка	
• Наддув очистки	
• Время работы кочерги	
• Время перерыва кочерги	
Надзор	
• Время контроля	
• Время подачи	
• Время перерыва**	
• Время цикла**	
• Мощность наддува	
Ручной *	
• Работа продувки - НАДЗОР	
• Перерыв в продувке -	

НАДЗОР	
Зонд Лямбда*	
• Работа с Лямбда дат.	
• Динамика	
• Время реакции	
• Диапазон изменения наддува	
Мин. мощность наддува	
Время обнаружения топлива	
максимальная температура горелки	
Время работы дополн. подачи	

Настройки котла	
Выбор термостата	
• Универсальный	
• ecoSTER T1	
• ecoSTER T2*	
• ecoSTER T3*	
Минимальная температура котла	
Максимальная температура котла	
Резервный котел	
Тревога	
Температура охлаждения котла	
Параметр А Fuzzy Logic *	
Параметр В Fuzzy Logic *	
Параметр С Fuzzy Logic *	
Выкл. от термостата	

Настройки ЦО и ГВС	
Температура включения насоса ЦО	
Простой насоса ЦО во время наполнения ГВС*	
Минимальная температура ГВС *	
Максимальная температура ГВС*	
Повышение Темп. КОТЛА od ГВС i смесителя	
Увелич.работы ГВС*	
Время ожидания циркул.насоса *	
Время работы циркуляц.насоса *	
Теплообменник *	

Настройки буфера	
Включение работы буфера	
Температура начала наполнения	
Температура завершения наполнения	

<b>Настройки смесителя 1,2,3,4,5</b>
Управление смесителем
• Выключена
• Включено ЦО
• Включен пол
• Только насос
Выбор термостата *
• Универсальный
• ecoSTER T1
• ecoSTER T2*
• ecoSTER T3*
Мин.температура смесителя
Макс.температура смесителя
Диапазон пропорциональности*
Постоянная времени интегральная*
Время открытия клапана
Выкл. от термостата
Гистерезис смесителя*

\* недоступно, если не подключен соответствующий датчик, дополнительный модуль или параметр скрыт.

\*\* Параметры взаимозаменяемы в зависимости от конфигурации регулятора.

## 14 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ

### 14.1 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ

НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ	
ПОЗЖИГ	описание
• Время тестирования зажигания	Время проверки, разожжена ли топка. Работает только вентилятор.
• Время подачи	Время подачи дозы топлива при розжиге. Касается первой попытки розжига. При последующих попытках доза топлива меньше (20% основной дозы)
• Обнаружение пламени	Порог обнаружения пламени в % света, при котором регулятор признает, что топка уже разожжена. Используется также для обнаружения отсутствия топлива и конца погашения.
• Наддув розжига	% наддува при розжиге. Слишком большое значение продлевает процесс розжига или приводит к неудачной попытке розжига.
• Время розжига	Время последующих попыток розжига (3 попытки). После этого времени регулятор переходит к очередной попытке розжига
• Наддув после розжига	% наддува вентилятора после обнаружения пламени
• Время наддува при розжиге	Время работы вентилятора с мощностью <a href="#">Наддув после розжига</a>
• Время разогрева	Время разогрева авторозжига перед включением вентилятора. Не должно быть слишком долгим, чтобы не повредить нагреватель. После этого нагреватель продолжает работать до момента обнаружения пламени.
• Время работы с минимальной мощностью	Время работы горелки с минимальной мощностью 30% после розжига. Мощность определяет параметр: <a href="#">Мощность наддува 30%</a> и <a href="#">Время работы подачи 30%</a> в МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности.
РАБОТА	
• Режим термостат	Переключает горелку в режим ТЕРМОСТАТ, например, для работы в пекарне. Горелка работает с максимальной мощностью без регулирования мощности. Горелка выключается в момент размыкания контактов термостата 28-29. Датчик температуры котла не влияет на работу горелки.
• Время работы подачи	Время подачи топлива в РАБОТЕ. Параметр взаимозаменяем в параметром «Время рабочего цикла» в зависимости от конфигурации регулятора.
• Время цикла в режиме РАБОТА	Время всего цикла подачи топлива в РАБОТЕ. <a href="#">Время рабочего цикла = время подачи РАБОТА + Времяостояния подачи</a> . Параметр взаимозаменяем с параметром „Время работы подачи” в зависимости от конфигурации регулятора.
• Производительность подачи	Производительность подачи топлива в кг/ч.
• Калорийность топлива	Калорийность топлива в квтч/кг.
• Ёмкость резервуара	Ёмкость резервуара топлива для расчета уровня топлива. Ввод правильного значения освобождает пользователя от необходимости выполнения процедуры калибровки уровня топлива. Регулятор пользуется этими данными, если не выполнен процесс калибровки уровня топлива. После удачной калибровки уровня топлива регулятор не пользуется этим значением.
ПОГАШЕНИЕ	
• Максимальное время погашения	По прошествии этого времени наступит переход в режим ПРОСТОЙ, несмотря на то, что датчик пламени указывает на наличие пламени.
• Минимальное время погашения	ПОГАШЕНИЕ будет длиться, как минимум, в течение этого времени, несмотря на то, что датчик пламени уже показал отсутствие пламени.
• Мощность продувки	Мощность вентилятора во время продувок в течение погашения в %.

• Время продувки	Длительность продувок при дожигании топлива в погашении.
• Перерыв в продувке	Перерыв между продувками при дожигании топлива в погашении.
• Старт продувки	Яркость пламени, при которой начинаются продувки, при дожигании топлива в погашении.
• Стоп продувки	Яркость пламени, при которой выключается вентилятор при дожигании топлива в погашении.
<b>Очистка</b>	
• Наддув очистки	Мощность вентилятора в % во время очистки топки при погашении и розжиге.
• Время работы кочерги	Время, необходимое для выдвижения кочерги.
• Время перерыва кочерги	Время перерыва между рабочими циклами кочерги.
<b>НАДЗОР</b>	
• Время надзора	По прошествии этого времени с момента перехода регулятора в режим Надзора происходит автоматическое погашение горелки. При настройке = 0 режим Надзора полностью выключается.
• Время подачи	Время подачи топлива в Надзоре. Влияет на мощность горелки при работе в Надзоре. Внимание: значение должно быть как можно меньше, чтобы только поддерживать пламя. Слишком большое значение может привести к перегреву котла.
• Время цикла	Время рабочего цикла подачи в Надзоре. <i>Время цикла НАДЗОР = Время подачи НАДЗОР + Времяостояния подачи в Надзоре.</i>
• Время перерыва	Время перерыва в работе подачи в НАДЗОРЕ. Параметр взаимозаменяем с параметром «Время цикла» в зависимости от конфигурации регулятора.
• Мощность наддува	Мощность вентилятора в % во время работы в Надзоре. Значение подобрать так. Чтобы сжигать подаваемое топливо в Надзоре с низким выбросом загрязнений.
<b>РЕШЁТКА</b>	
Работа продувки - НАДЗОР	Длительность продувки вентилятора в надзоре при работе в режиме решётки
Перерыв в продувке – НАДЗОР	Время перерыва между продувками в надзоре при работе в режиме решётки
<b>ЗОНД ЛЯМБДА</b>	
Работа с зондом Лямбда	Если параметр будет установлен на «ВКЛЮЧИТЬ», регулятор будет работать со значениями зонда лямбда. Объем воздуха, подаваемого в топку, будет автоматически подбираться таким образом, чтобы получить заданное значение кислорода в продуктах сгорания. Если этот параметр будет установлен на «ВЫКЛЮЧИТЬ», то показания зонда лямбда не будут влиять на работу регулятора.
Динамика	Влияет на скорость регулирования объема кислорода в продуктах сгорания до заданного значения, а также на стабильность поддержания содержания кислорода в продуктах сгорания. Не рекомендуется менять этот параметр, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения кислорода находятся на ожидаемом уровне.
Время реакции	Влияет на скорость регулирования объема кислорода в продуктах сгорания до заданного значения, а также на стабильность поддержания содержания кислорода в продуктах сгорания. Не рекомендуется менять этот параметр, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения кислорода находятся на ожидаемом уровне.
Область корректировки наддува	Устанавливает допустимый диапазон изменения мощности наддува при работе с использованием зонда лямбда
<b>Минимальная мощность наддува</b>	Минимальная мощность вентилятора в %, которую может выбрать пользователь регулятора. Используется только для ограничения доступного диапазона мощности вентилятора. Не используется для алгоритма управления вентилятором. Должна быть как можно меньше, чтобы вентилятор вращался медленно и свободно, без «жужжания».

<b>Время обнаружения отсутствия топлива</b>	Время отсчитывается после снижения яркости пламени ниже значения <b>Обнаружение пламени %</b> . После отсчета этого времени регулятор переходит к попытке розжига горелки, а после 3 неудачных попыток инициирует сигнал «неудачная попытка розжига».
<b>Максимальная температура горелки</b>	Определяет максимальную температуру горелки, при которой будет инициирован сигнал превышения максимальной температуры горелки.
<b>Время работы дополнительной подачи</b>	Определяет время работы дополнительной подачи (подача бункера). Подача подключается к дополнительному модулю В. По прошествии этого времени работа дополнительной подачи останавливается, несмотря на размыкание контактов датчика уровня топлива. Контакты датчика уровня топлива находятся в дополнительном модуле В.

## 14.2 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ КОТЛА

Настройки котла	
Выбор термостата	<p>Две опции на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>выключен (выключает влияние комнатного термостата на работу котла)</li> <li>универсальный (включает комнатный термостат типа замыкатально-размыкательный для котла),</li> <li>ecoSTER T1 (опция доступна после подключения комнатной панели ecoSTER-TOUCH, ставит работу котла в зависимость от комнатного термостата № 1 в ecoSTER-TOUCH)</li> <li>ecoSTR T2 (опция доступна после подключения комнатной панели ecoSTER-TOUCH, ставит работу котла в зависимость от комнатного термостата № 2 в ecoSTER-TOUCH – на датчике CT7)</li> <li>ecoSTR T3 (опция доступна после подключения комнатной панели ecoSTER-TOUCH, ставит работу котла в зависимость от комнатного термостата № 3 в ecoSTER-TOUCH – на датчике CT7)</li> </ul>
Минимальная температура котла	Минимальная заданная температура котла, которую может настроить пользователь в меню пользователя и минимальная, которую может автоматически регулятор, например, по ночных снижениям, погодному управлению и т.п.
Максимальная температура котла	Максимальная заданная температура котла, которую может настроить пользователь в меню пользователя и максимальная, которую может автоматически регулятор, например, по ночных снижениям, погодному управлению и т.п.
Резервный котел	Описание в п. 12.13
Сигналы	Описание в п. 12.14
Температура охлаждения котла	Температура профилактического охлаждения котла. Выше этой температуры регулятор включает насос горячего водоснабжения и открывает контуры смесителей для охлаждения котла. Регулятор выключит насос горячего водоснабжения, если температура воды превысит максимальное значение. Регулятор не откроет контур смесителя, когда Эксплуатация смесителя = включен пол.
Параметр А FuzzyLogic Параметр В FuzzyLogic Параметр С FuzzyLogic	Касаются режима FuzzyLogic. Влияют на скорость достижения температурой котла заданного значения и на стабильность поддержания этой температуры. Не рекомендуется менять эти параметры, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения температуры находятся на ожидаемом уровне.
Выключение насоса с термостата	<p>Доступные опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нет (Насос котла ЦО не выключается в момент срабатывания комнатного термостата),</li> <li>Да (Насос котла ЦО выключается в момент срабатывания комнатного термостата).</li> </ul>

## 14.3 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ ЦО И ГВС

Настройки ЦО и ГВС	
Температура подключения насоса ЦО	Параметр определяет температуру, при которой включится насос котла ЦО. Это защищает котёл от образования росы вследствие охлаждения холодной водой, возвращающейся из системы. Внимание: само по себе отключение насоса котла не гарантирует защиты котла от образования росы и, как следствие, от коррозии. Необходимо использовать дополнительную автоматику, например, четырехходовой клапан или терmostатический трехходовой клапан.
Простой насоса ЦО во время наполнения ГВС*	Доступен после подключения датчика ГВС. Затянувшееся наполнение резервуара ГВС при включенном приоритете ГВС может привести к чрезмерному охлаждению системы ЦО, поскольку при таких настройках насос ЦО выключен. Параметр Время простоя насоса ЦО во время наполнения ГВС препятствует этому путем обеспечения периодического подключения насоса ЦО во время наполнения резервуара ГВС. Насос ЦО по прошествии этого времени запустится на постоянное запрограммированное время 30 с.
Минимальная температура ГВС*	Доступен после подключения датчика ГВС. Это параметр, с помощью которого можно ограничить пользователю настройку слишком низкой заданной температуры ГВС.
Максимальная температура ГВС*	Доступен после подключения датчика ГВС. Параметр определяет, до какой <i>maksymalnej</i> температуры будет нагрет резервуар ГВС во время сброса избытка тепла из котла в аварийных состояниях. Это очень важный параметр, поскольку настройка слишком высокого значения может привести к угрозе ошпаривания пользователей водопроводной водой. Слишком низкое значение параметра приведет к тому, что во время перегрева котла не будет возможности отвода избытка тепла в резервуар ГВС. При проектировании системы горячего водоснабжения следует учитывать возможность повреждения регулятора. Вследствие аварии регулятора вода в резервуаре горячего водоснабжения может нагреться до опасной температуры, угрожающей ошпариванием пользователей. Необходимо использовать дополнительную защиту в виде терmostатических клапанов.
Повышение темп. котла от ГВС и смесителя	Параметр определяет, на сколько градусов будет повышена заданная температура котла, чтобы наполнить резервуар ГВС, буфер и контур смесителя. Повышение температуры выполняется только тогда, когда возникнет такая необходимость. Когда заданная температура котла находится на достаточно высоком уровне, регулятор не будет ее менять из-за необходимости наполнения резервуара ГВС, буфера или контура смесителя. Повышение заданной температуры котла на время наполнения резервуара ГВС сигнализируется буквой «С» в главном окне экрана.
Продление работы ГВС*	Доступен после подключения датчика ГВС. После наполнения резервуара ГВС и выключения насоса ГВС может возникнуть угроза перегрева котла. Это происходит в случае, если установленная заданная температура ГВС выше, чем заданная температура котла. Эта проблема особенно касается работы насоса ГВС в режиме «ЛЕТО», когда насос ЦО выключен. Для охлаждения котла работу насоса ГВС можно продлить на время <i>продления работы насоса ГВС</i> .
Время простоя циркуляционного насоса	Параметры доступны после подключения дополнительного модуля МХ.03. Время перерыва между периодами работы насоса циркуляции определяется значением параметра <i>Время простоя циркуляции</i> (рекомендуется настройка 15-40 Мин.) Циркуляционный насос работает циклически в течение <i>времени работы циркуляции</i> . (рекомендуется настройка 60 -120 с.).
Время работы циркуляционного насоса	

Теплообменник*	<p>Параметр доступен после настройки опции дополнительные параметры = ДА. Касается только гидравлических систем с теплообменником между открытой и закрытой системой, п. 12.13.</p> <p>Доступные опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ДА (Насос котла работает непрерывно в коротком контуре котёл - теплообменник, не отключается от функции ЛЕТО или приоритет горячего водоснабжения)</li> <li>• НЕТ (Насос котла работает нормально)</li> </ul>
----------------	--

## 14.4 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ БУФЕРА

Настройки буфера	
Включение работы БУФЕРА	Параметр предназначен для включения режима работы с буфером. Доступен после подключения дополнительного модуля В и датчиков температуры буфера.
Температура начала наполнения	Параметр <a href="#">Температура начала наполнения буфера</a> определяет верхнюю температуру буфера, ниже которой начинается процесс наполнения буфера. Процесс наполнения буфера завершается в момент, когда нижняя температура буфера достигнет значения, определенного в параметре <a href="#">Температура завершения наполнения буфера</a> .
Температура завершения наполнения	

## 14.5 СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ СМЕСИТЕЛЯ

Настройки смесителя 1,2,3,4,5	
Управление смесителем	
• Выключено	Привод смесителя и насос смесителя не работают
• Включено ЦО	Применяется, когда контур смесителя снабжает нагревательную систему центрального отопления. Максимальная температура контура смесителя не ограничивается, смеситель полностью открывается во время сигнализации, например, перегрева котла. Внимание: не включать данную опцию, когда система сконструирована из труб, чувствительных к высокой температуре. В таких ситуациях рекомендуется установить управление смесителем на включен ПОЛ.
• Включен пол	Применяется, когда контур смесителя снабжает систему пола. Максимальная температура контура смесителя ограничивается до значения параметра макс. заданной темп. смесителя. Внимание: после выбора опции включен ПОЛ следует установить параметр макс. заданная темп. смесителя на такое значение, чтобы пол не был поврежден, и не возникла угроза ожогов.
• Только насос	В момент, когда температура контура смесителя превысит установленную в параметре заданную температуру смесителя, снабжение насоса смесителя будет выключено. После снижения температуры контура на 2°C насос снова включается. Опция обычно используется для управления насосом подогрева пола в случае, если он работает с терmostатическим клапаном без привода. Однако такая работа не рекомендуется. Рекомендуется использовать для подогрева пола стандартный нагревательный контур, состоящий из клапана, привода и насоса смесителя.
Выбор термостата*	Параметр доступен только после подключения комнатной панели ecoSTER-TOUCH. Опция позволяет заменять комнатный термостат для контура смесителя. Доступные опции: Универсальный – стандартный размыкательно-замыкательный термостат, подключенный к зажимам 28-30 для смесителя 1, для смесителей 2,3,4,5 это соответствующие зажимы в дополнительных модулях.

	ecoSTERT1 – термостат 1 в ecoSTER-TOUCH, ecoSTERT2 – термостат 2 в ecoSTER-TOUCH, ecoSTERT3 – термостат 3 в ecoSTER-TOUCH, Если ecoSTER-TOUCH не подключена, то регулятор работает только со стандартным комнатным термостатом.
Минимальная температура смесителя	Это параметр, при помощи которого можно ограничить пользователю возможность установки слишком низкой заданной температуры контура смесителя. Автоматическое регулирование (например, временное понижение температуры) также не вызовет понижения значения заданной температуры ниже значения, установленного в данном параметре
Максимальная температура смесителя	Параметр выполняет две функции: - обеспечивает ограничение настройки слишком высокой заданной температуры смесителя пользователем. Автоматическое регулирование (корректировка по кривой нагрева от температуры снаружи) также не вызовет повышения заданной температуры выше значения, настроенного в данном параметре. - при параметре <b>эксплуатация смесителя = включен ПОЛ</b> он также является предельной температурой датчика смесителя, при которой насос смесителя будет выключен. Для подогрева пола настроить на значение не более 45°C - 50°C или иное, если производитель материалов, использованных для строительства пола, или проектировщик системы ЦО укажут иначе.
Диапазон пропорциональности	Параметр влияет на величину хода привода смесителя. Увеличение этого значения влияет на более быстрое получение контуром смесителя заданного значения. Слишком высокое значение параметра может вызвать перерегулирование и ненужные движения привода. Правильное значение подбирается опытным путем. Рекомендуется установить значение параметра в диапазоне 2 – 6 [3].
Постоянная времени интегрирования	Чем больше значение параметра, тем медленнее реакция привода на отклонение температуры. Установка слишком низких значений может привести к ненужным движениям привода, а слишком большое значение продлевает время обнаружения заданного значения температуры. Правильное значение подбирается с опытом. Рекомендуется устанавливать значение параметра в диапазоне 100 – 180 [160].
Время открытия клапана	Следует ввести время полного открытия клапана, считанное с заводской таблички привода клапана, например, 140 с.
Выключение насоса с термостата	Установка параметра на значение «ДА» вызовет закрытие привода смесителя и выключение насоса смесителя после размыкания контактов комнатного термостата (нагретое помещение). Однако это действие не рекомендуется, поскольку нагреваемое помещение может быть значительно охлажденным.
Нечувствительность смесителя	Настройка параметра, определяющая значение температурной нечувствительности (мертвой зоны) для системы управления смесителем. Регулятор управляет смесителем таким образом, чтобы значение температуры, измеренное датчиком смесителя, равнялось заданному значению. Тем не менее, во избежание слишком частых движений привода, которые могут без необходимости сократить его срок службы, регулирование применяется только тогда, когда измеренная температура контура смесителя будет выше или ниже заданной температуры на значение нечувствительность смесителя.

## 14.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Дополнительные параметры	Доступные опции: <ul style="list-style-type: none"><li>ДА (отображает скрытые параметры, редактирование которых не рекомендуется)</li><li>НЕТ (скрывает скрытые параметры)</li></ul>
--------------------------	--

## 15 ВОЗВРАТ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ


Возврат настроек по умолчанию	При возврате сервисных настроек возвращаются также настройки их Главного меню (пользователя).
-------------------------------	---

## 16 ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Замена программы может выполняться с помощью карты памяти микро-SD или при помощи специального интерфейса ecoLINK2. В данном пункте содержится описание замены программы с помощью карты памяти.

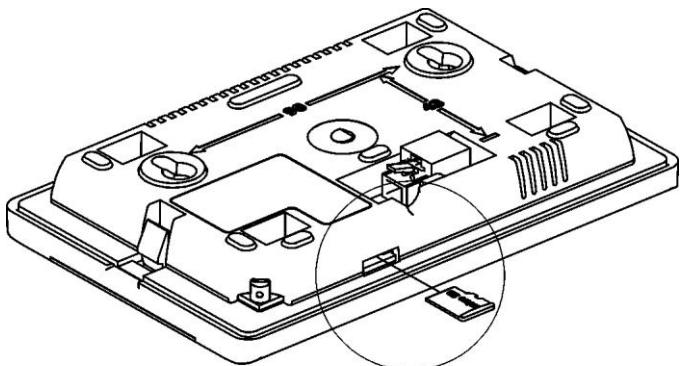

Внимание: замену программного обеспечения может выполнять только уполномоченное лицо с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с угрозой получения удара электрическим током!

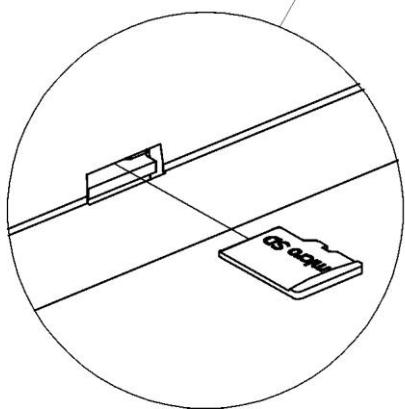

Чтобы заменить программу необходимо отключить электропитание регулятора и демонтировать панель ecosTOUCH с корпуса регулятора. Вставить карту памяти в указанный разъём. На карте памяти должно быть записано новое программное обеспечение в формате \*.pfc в виде двух файлов: файл с программой панели и файл с программой для модуля для модуля А регулятора. Новое программное обеспечение разместить непосредственно на карте памяти, не сохраняя данные в

нишем каталоге. Затем обратно установить панель на корпусе регулятора и подключить сетевое напряжение. Войти в:

**МЕНЮ → Общие настройки → Обновление программного обеспечения** и выполнить замену программы сначала в модуле А регулятора, а затем в панели регулятора.

## 17 ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ

### 17.1 Превышение макс. температуры котла

Защита от перегрева котла происходит в два этапа. В первую очередь, т.е. после превышения *температуры предварительного охлаждения котла* (по умолчанию 90°C), регулятор пытается снизить температуру котла путем сброса избытка тепла в резервуар ГВС, а также открыв привод смесителя (только тогда, когда контур смесителя = выключен ЦО). Если температура котла снизится, то регулятор возвращается в нормальный режим работы. Если же температура дальше будет повышаться (достигнет 95°C), то произойдет отключение питания подачи и вентилятора, а также включится постоянный сигнал перегрева котла со звуковой сигнализацией. Если во время сигнала перегрева котла, температура, измеренная датчиком ГВС (8), превысит значение *Макс. Температура ГВС*, то насос ГВС отключится. Это предохраняет пользователей горячего водоснабжения от ожогов. Сигнал можно отменить, выключив и включив регулятор.



Внимание: размещение датчика температуры вне обшивки котла, например, на выпускной трубе, неблагоприятно, поскольку может привести к задержке обнаружения состояния перегрева котла.

### 17.2 Превышение макс. температуры подачи

Сигнал появится после превышения температуры шнекера свыше сервисного параметра *максимальная температура шнекера*.

#### МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ КОТЛА → *Максимальная температура подачи*

Если температура горелки возрастет свыше этого значения, регулятор начнет процедуру погашения.

Сигнал автоматически отменяется при снижении температуры горелки на 10°C.



Функция защиты от возврата пламени не работает при отключении датчика подачи или его повреждении.



Функция защиты от возврата пламени не работает при отсутствии питания регулятора.



Регулятор ecoMAX 700R не может использоваться в качестве единственной защиты котла от возврата пламени. Необходимо использовать дополнительную защитную автоматику.

### 17.3 ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. КОТЛА

Сигнал появится при повреждении датчика котла и при превышении измерительного диапазона этого датчика. После появления сигнала котёл будет погашен.

Следует проверить датчик и при необходимости заменить.



Проверка датчика температуры описана в п. 12.9.

### 17.4 ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМП. ГОРЕЛКИ

Сигнал появится при повреждении датчика подачи и при превышении измерительного диапазона этого датчика. После появления сигнала котёл будет погашен.

Следует проверить датчик и при необходимости заменить.

Проверка датчика температуры описана в п. 12.9.



Регулятор может работать с отключенным датчиком температуры подачи, после настройки параметра *Максимальная температура горелки* = 0. Однако такая работа не рекомендуется, поскольку это приводит к отключению функции защиты котла от возврата пламени к резервуару топлива.

## **17.5 Нет связи**

Панель управления соединена с исполнительным модулем при помощи цифровой линии связи RS485. В случае повреждения провода этой линии на экране появится сигнал "*"Внимание! Нет связи".*

Регулятор не отключает регулирование и работает normally с ранее запрограммированными параметрами. В случае появления состояния тревоги он предпримет действия согласно данному сигналу.

Необходимо проверить провод, соединяющий панель управления с модулем и заменить или отремонтировать его.

## **17.6 НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА РОЖИГА**

Сигнал появится после третьей неудачной попытки автоматического розжига топки. После появления сигнала выключаются все насосы, чтобы не вызывать чрезмерного охлаждения котла. Причинами появления этого сигнала могут быть, в т.ч., неисправный нагреватель или отсутствие топлива в резервуаре.

## **17.7 НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА НАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА**

Это т.н. тихое тревожное сообщение. Оно появляется при неудачной попытке досыпания топлива из дополнительного резервуара (бункера). В случае, если в течение полного часа работы второй подачи не удастся наполнить резервуар котла, отображается сообщение. Эта сигнализация не вызывает выключения автоматической работы котла, предупреждение отображается только на панели.

## **18 ДРУГОЕ**

### **18.1 Потеря электропитания**

В случае потери электропитания регулятор вернется в тот режим работы, в котором он находился перед потерей питания.

## **18.2 Защита от замерзания**

Когда температура котла упадет ниже 5 °C, подключится насос ЦО, нагнетая циркуляцию котельной воды. Это задержит процесс замерзания воды, однако в случае очень низких температур или при отсутствии электроэнергии это может не защитить систему от замерзания.

## **18.3 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСОСОВ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**

Регулятор осуществляет функцию защиты насоса ЦО, ГВС и СМЕСИТЕЛЕЙ от застоя. Она заключается в их периодическом включении (каждые 167 ч на несколько секунд). Это защищает насосы от обездвиживания вследствие образования котельного камня. Поэтому во время перерыва в эксплуатации котла питание регулятора должно быть подключено. Функция реализуется также при выключенном при помощи клавиатуры регуляторе (регулятор в состоянии «Котел ВЫКЛЮЧЕН»).

## **18.4 ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ**

Сетевой предохранитель расположен внутри корпуса регулятора. Предохранитель может заменять только лицо с соответствующими квалификациями после отключения сетевого питания. Необходимо использовать плавкие, керамические предохранители 5x20мм с номинальным током перегорания 6,3А. Чтобы вынуть предохранитель, нужно поднять плоской отверткой оправу предохранителя и вынуть предохранитель.

## **18.5 ЗАМЕНА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

Не рекомендуется заменять саму панель управления, поскольку программа на панели должна быть совместима с программой в другой части регулятора.

## 19 ЗОНД ЛЯМБДА λ

Производительность горелки можно увеличить с помощью подключения дополнительного модуля зонда лямбда. Подключить модуль согласно п. 12.6. Работу зонда следует включить в:

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ → ЗОНД ЛЯМБДА**

Если параметр *Работа с зондом Лямбда* установлена на «ВКЛЮЧИТЬ», то регулятор будет работать с использованием показаний зонда лямбда. Объем воздуха, подаваемого в топку, будет автоматически подбираться таким образом, чтобы получить заданное содержание кислорода в продуктах сгорания. Если этот параметр будет установлен на "ВЫКЛЮЧИТЬ", то показания зонда лямбда не будут влиять на работу регулятора. Заданные значения кислорода для отдельных мощностей горелки вводятся в:

**МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности**

Настройки котла
Регулировка мощности
• 100% Мощ-ть наддува
• 100% Работа подачи
<b>• 100% Кислород</b>
• 50% Гистерезис H2
• 50% Мощ-ть наддува
• 50% Работа подачи
<b>• 50% Кислород</b>
• 30% Гистерезис H1
• Мощ-ть наддува 30%
• 30% Работа подачи
<b>• 30% Кислород</b>
• Гистерезис котла

Описание остальных параметров, связанных с зондом лямбда: Параметр *Диапазон корректировки наддува* определяет допустимый диапазон изменения мощности наддува при работе с использованием зонда лямбда. Параметры *Динамика* и *Время реакции* влияют на скорость регулирования объема кислорода в продуктах сгорания до заданного значения, а также на стабильность поддержания содержания кислорода в

продуктах сгорания. Не рекомендуется изменять данные параметры, если скорость регулирования и стабильность поддержания заданного значения кислорода находится на ожидаемом уровне.

После длительного использования зонда может стать необходимой периодическая калибровка его показаний. Для проведения калибровки зонда следует сначала погасить котел. Чтобы калибровка прошла правильно, топливо в котле должно быть полностью погашено. Для запуска калибровки предназначен параметр:

**МЕНЮ → Настройки котла → Калибровка зонда лямбда**

Процесс калибровки длится около 8 минут.

## 20 Описание возможных неисправностей

Признаки неполадки	Подсказки
1. На экране не видно никаких признаков работы устройства, несмотря на подключение к сети.	Проверить: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не перегорели ли сетевые предохранители и при необходимости заменить их,</li><li>▪ правильно ли вставлен провод, соединяющий панель с исполнительным модулем, и не поврежден ли он.</li></ul>
2. На экране панели управления или комнатной панели ecoSTER-TOUCH появляется надпись «инициализация», после чего изображение перезагружается.	Проверить: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Имеют ли провода нужный диаметр в соответствии с п.12.8. Признак указывает на снижение напряжения питания ниже критического значения.</li></ul>
3. Температура котла на дисплее отличается от запрограммированной	Проверить: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не наполняется ли в это время резервуар ГВС, и не настроена ли заданная температуры ГВС выше заданной температуры котла; если да, то разница в показаниях исчезнет после нагрева резервуара ГВС, или следует уменьшить заданную температуру ГВС.</li><li>▪ включены лиочные снижения – выключить.</li></ul>
4. Насос котла не работает	Проверить: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не превышена ли в котле температура параметра <i>температура включения насоса ЦО</i> (МЕНЮ → насос котла) подождать или уменьшить <i>температуру включения насоса ЦО</i>,</li><li>▪ включен ли приоритет ГВС, блокирующий насос ЦО - выключить приоритет, настроить режим работы насоса ГВС на <i>Без приоритета</i>,</li><li>▪ не поврежден ли или не заблокирован ли насос ЦО.</li></ul>
5. Вентилятор не работает	▪ проверить, надета ли перемычка входа ограничителя темп. безопасности STB на зажимы 1-2, (перемычка должна быть надета только в случае неподключенного ограничителя температуры). <ul style="list-style-type: none"><li>▪ если производитель котла оборудовал котел ограничителем температуры STB с ручным возвратом в исходное положение, следите разблокировать его, отвинтив крышку и нажав кнопку согласно документации производителя котла,</li><li>▪ проверить и при необходимости заменить вентилятор.</li></ul>
6. Дополнительная подача не работает (модуль В).	▪ Проверить правильность подключения проводов подачи к зажимам, <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проверить, надета ли перемычка на зажимах 1-2 модуля В,</li><li>▪ Проверить, не поврежден ли двигатель подачи,</li><li>▪ Если слышно работу двигателя, а топливо не подается, проверить механизм подачи в соответствие с инструкцией подачи.</li></ul>
7. Подача топлива не работает / не подает	▪ Проверить правильность подсоединения проводов подачи к зажимам, <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Если подключен ограничитель температуры STB на зажимах 1-2, проверить, не заблокирован ли контур по причине перегрева котла,</li><li>▪ Проверить, не поврежден ли привод механизма подачи,</li><li>▪ Если слышно работу двигателя, а топливо не подается, заменить шплинт в муфте механизма подачи в соответствии с инструкцией котла</li></ul>

8. Топливо не дожигается, в золе находятся недожженные остатки топлива. Топливо сжигается с большим количеством дыма, горелка гаснет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить настройки <i>регулирования мощности</i> в МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности.</li> </ul>
9. Температура не измеряется правильно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, есть ли хороший термический контакт между датчиком температуры и измеряемой поверхностью,</li> <li>не пролегает ли провод датчика слишком близко к сетевому кабелю,</li> <li>подключен ли датчик к зажиму,</li> <li>не поврежден ли датчик – проверить согласно п. 12.9.</li> </ul>
10. В режиме насоса ГВС =ЛЕТО нагреватели горячие, а котел перегревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличить значение параметра <i>продление времени работы насоса ГВС</i> для охлаждения котла.</li> </ul>
11. Насос ГВС работает, даже если резервуар ГВС уже наполнен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установить параметр <i>продление времени работы насоса ГВС = 0</i>.</li> </ul>
12. В гидравлической системе со смесительным клапаном и приводом смеситель не открывается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Причиной может быть включение защиты от возврата. Если функция защиты от возврата включена, т.е. <i>защита от возврата</i> = клапан 4D, то проверить, изолирован ли термически датчик возврата воды в котле от окружающей среды, а тепловой контакт с трубой должен быть улучшен путем нанесения термопасты. Увеличить заданную температуру котла, чтобы обеспечить запас мощности на разогрев воды возврата. Проверить, правильно ли установлена гидравлическая система, то есть после закрытия клапана температура возврата должна подняться выше параметра <i>Мин температура возврата + гистерезис возврата</i>.</li> <li>Причиной может быть заполнение резервуара ГВС при включенном приоритете ГВС. Подождать пока заполнится резервуар ГВС или выключить приоритет ГВС,</li> <li>Причиной может быть включенная функция ЛЕТО</li> <li>Причиной может быть проходящая калибровка клапана смесителя; подождать до момента окончания калибровки. Активная калибровка обозначена надписью "КАЛ" в меню ИНФОРМАЦИЯ.</li> </ul>

## 21 КОНФИГУРИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОТЛА

Производитель котла/горелки должен подобрать программные параметры в регуляторе для данного типа или данной мощности горелки. Самыми важными параметрами являются параметры, связанные с розжигом, работой и погашением. Регулятор имеет возможность изменения настроек по умолчанию в зависимости от мощности или типа котла. Настройки по умолчанию для отдельных типов котлов/горелок следует согласовать

с компанией PLUM. Чтобы считать новые параметры, необходимо зайти в:

**МЕНЮ → СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ → специальный пароль** и выбрать нужный котёл/горелку. Настройки по умолчанию также можно загружать с помощью специальной программы, предоставляемой производителем регулятора.

## 22 РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ





**Ignatki 27a, 16-001 Kleosin  
Poland**  
**тел. +48 85 749-70-00**  
**факс +48 85 749-70-14**

**plum@plum.pl**  
**www.plum.pl**  
**www.plumelectronics.eu**